



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:09
Ursprung

VERTEILERMASSE: (ohne UG)		
Breite:	Höhe	Tiefe:
360	x 940	x 235mm

Gewicht (o. UG)
24kg

SCHUTZART
IP44


Farbe
RAL 7035

AUFBAUART
Schutzklasse I


BERÜHRUNGSSCHUTZ
Kunststoffblenden

VERSCHLUSS
61005 Sperre

KABELEINFÜHRUNGEN
unten 1Stk. M40 ABV, 1Stk. Würgenippel

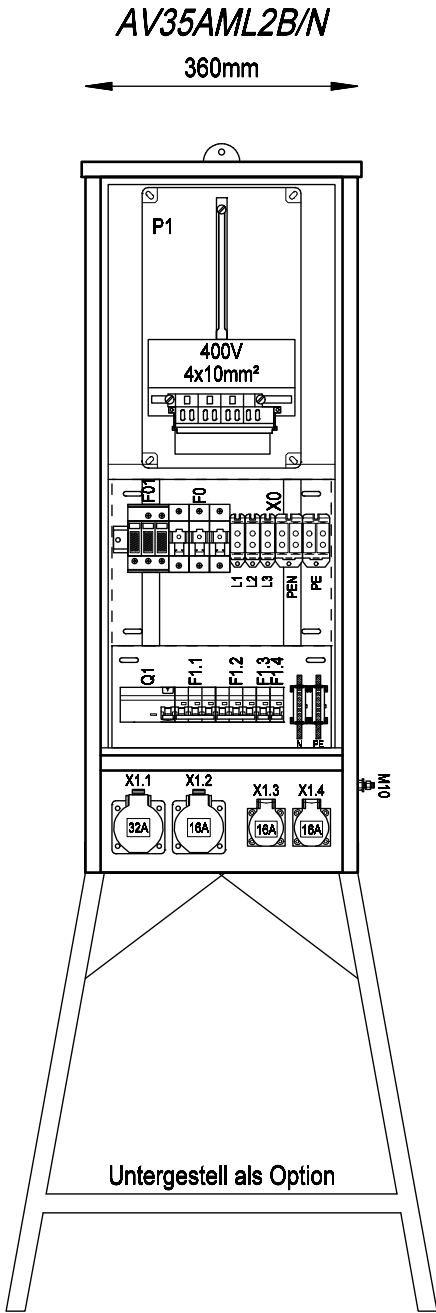

Frontansicht ohne Tür

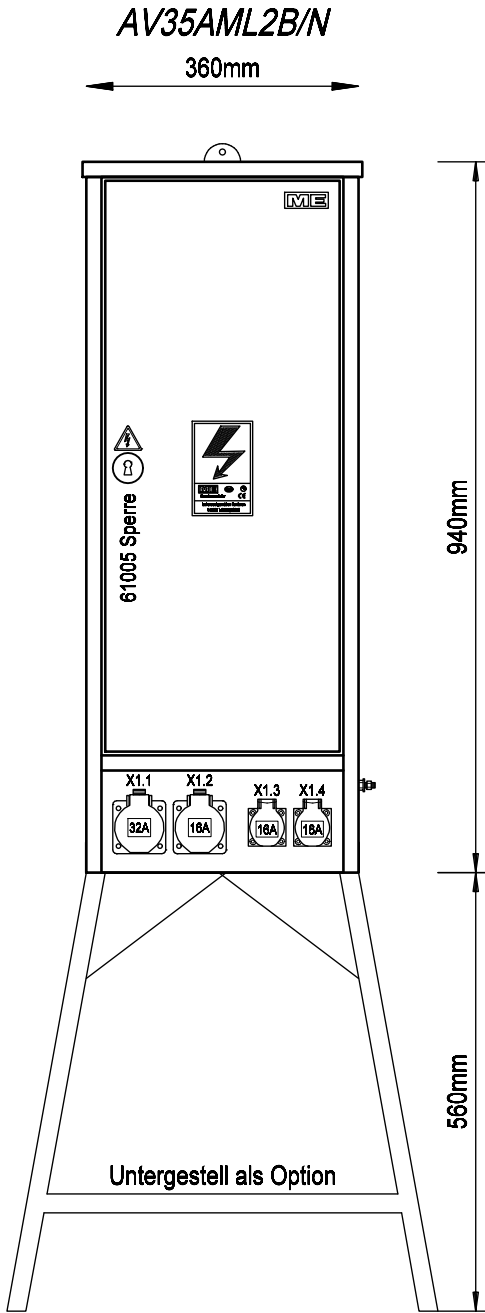

Frontansicht mit Tür

R. Änderung		Datum	Name	Norm	Datum	02.02.2017	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		
							Bearbeiter		Baustrom Endverteilerschrank 35/40A	Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	
							Geprüft		Ausführung für Netz NÖ	Aufbauplan	01 Verteilerplan	
											(Blatt 1/2)	




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:09
Ursprung

INFO: Anschluss
Klemmen sind nach
6 Wochen nachzuziehen!

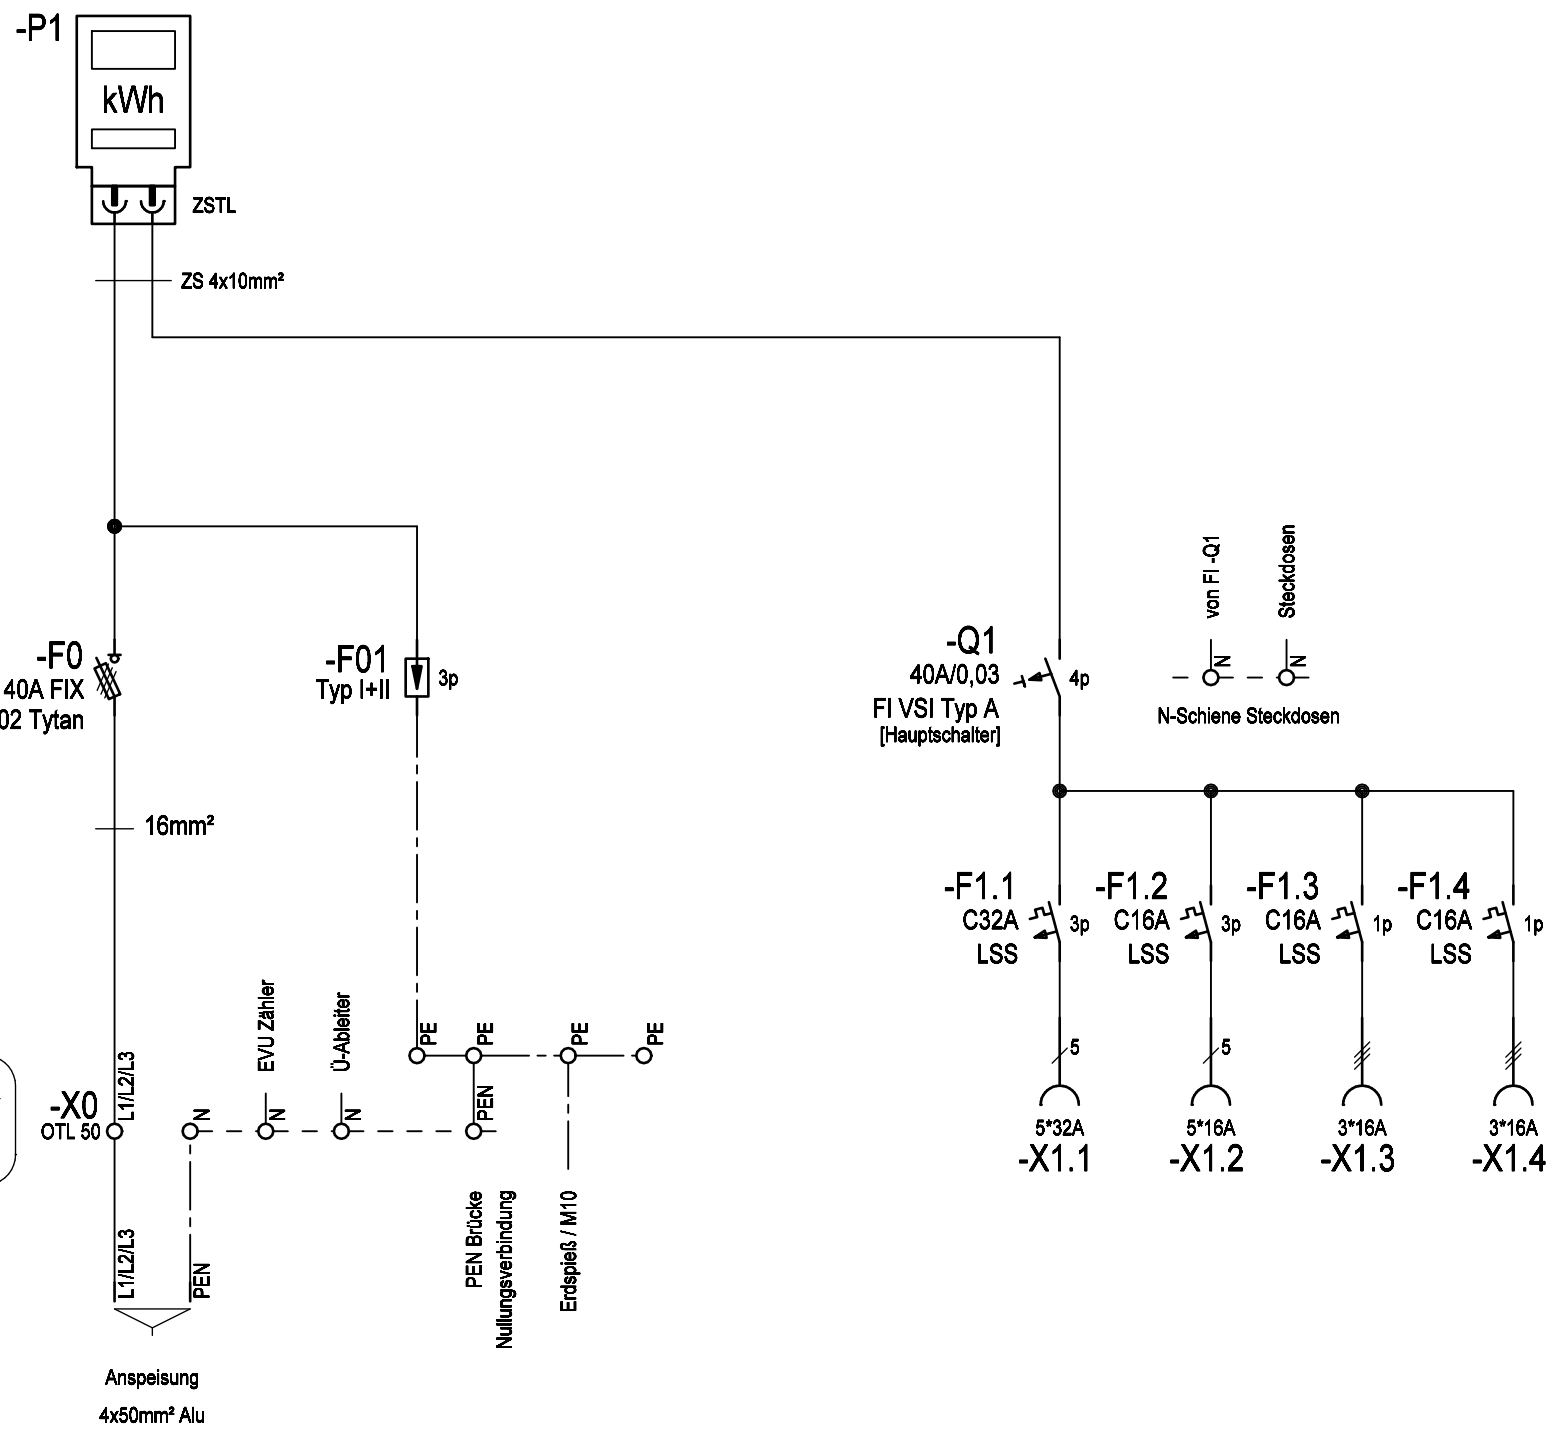

			Datum	02.02.2017	Ersteller: <u> </u>
--	--	--	-------	------------	---