



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.  
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1  
Druckdatum: 29.11.2023 7:04  
Ursprung

| R. Änderung | Datum | Name |
|-------------|-------|------|
|             |       |      |

VERTEILERMASSE:

Breite: 1490mm  
Höhe: 1450mm  
Tiefe: 400mm

SCHUTZART

IP54

FARBE

RAL 7032

AUFBAUART

Schutzklasse I

BERÜHRUNGSSCHUTZ

Kunststoffblenden

VERSCHLUSS

Dreipunktschwenkhebel


KABELEINFÜHRUNGEN



geschlossen  
Gummitüllen

A250AMS10/1/O


1490mm

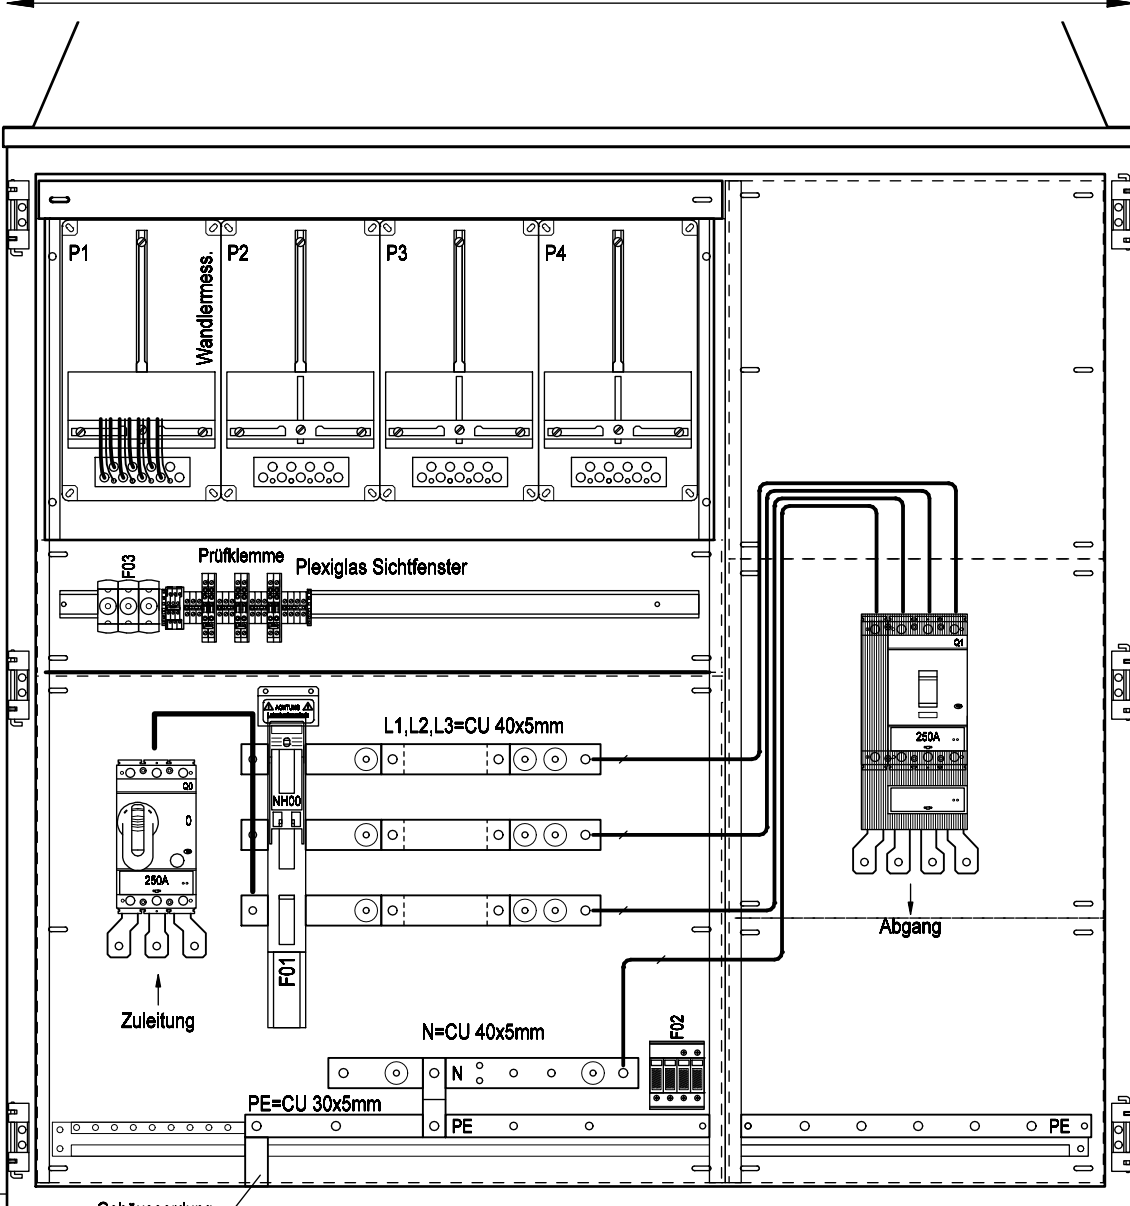

Frontansicht ohne Tür

A250AMS10/1/O

1490mm

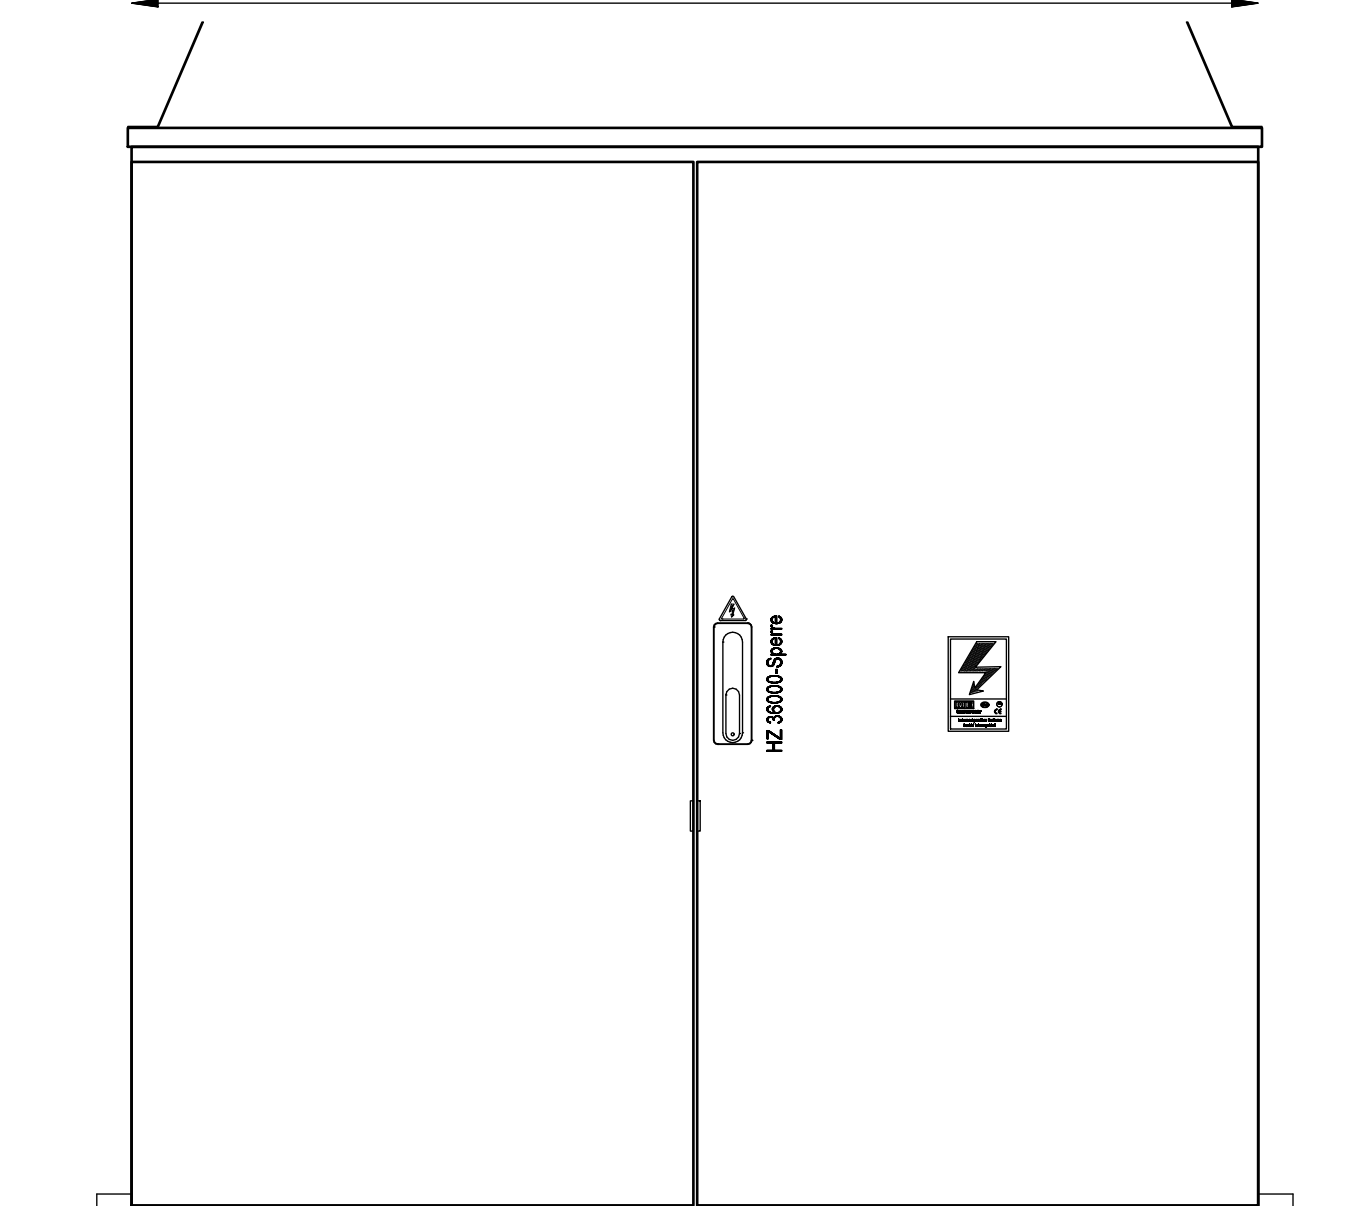

Frontansicht mit Tür

|                  |  |                  |  |                      |  |                            |  |                                                       |  |                       |  |
|------------------|--|------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Datum 31.03.2017 |  | Ersteller: _____ |  | Auftraggeber: _____  |  | Projektbeschreibung: _____ |  | N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro |  | =A250AMS10/1/O        |  |
| Bearbeiter ME    |  | MEHLER ME®       |  | Baustromwandler 250A |  | Ausführung für Netz OÖ     |  | Zeichnungsnummer: _____                               |  | Angebotsnummer: _____ |  |
| Geprüft MEHLER   |  | Norm EN 61439-4  |  | Aufbauplan           |  |                            |  |                                                       |  | 01 Verteilerplan      |  |
|                  |  |                  |  |                      |  |                            |  |                                                       |  | (Blatt 1/4)           |  |

Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.  
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1  
Druckdatum: 29.11.2023 7:04

|             |       |      |      |            |
|-------------|-------|------|------|------------|
| R. Änderung | Datum | Name | Norm | EN 61439-4 |
|-------------|-------|------|------|------------|


|    |          |       |            |            |                                                                                                           |                     |                                                                              |                                                       |  |                                 |                |
|----|----------|-------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
|    |          |       | Datum      | 31.03.2017 | <div>Ersteller: </div> | Auftraggeber: _____ | Projektbeschreibung: _____<br>Baustromwandler 250A<br>Ausführung für Netz OÖ | N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro |  | =A250AMS10_1_O                  |                |
|    |          |       | Bearbeiter | ME         |                                                                                                           |                     |                                                                              | Zeichnungsnummer: _____                               |  | Angebotsnummer: _____           | +A250AMS10_1_O |
|    |          |       | Geprüft    | MEHLER     |                                                                                                           |                     |                                                                              | Stromlaufplan                                         |  | 01 Verteilerplan<br>(Blatt 2/4) |                |
| R. | Änderung | Datum | Name       | Norm       | EN 61439-4                                                                                                |                     |                                                                              |                                                       |  |                                 |                |

Ersatz durch

Ersatz für

Ursprung

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

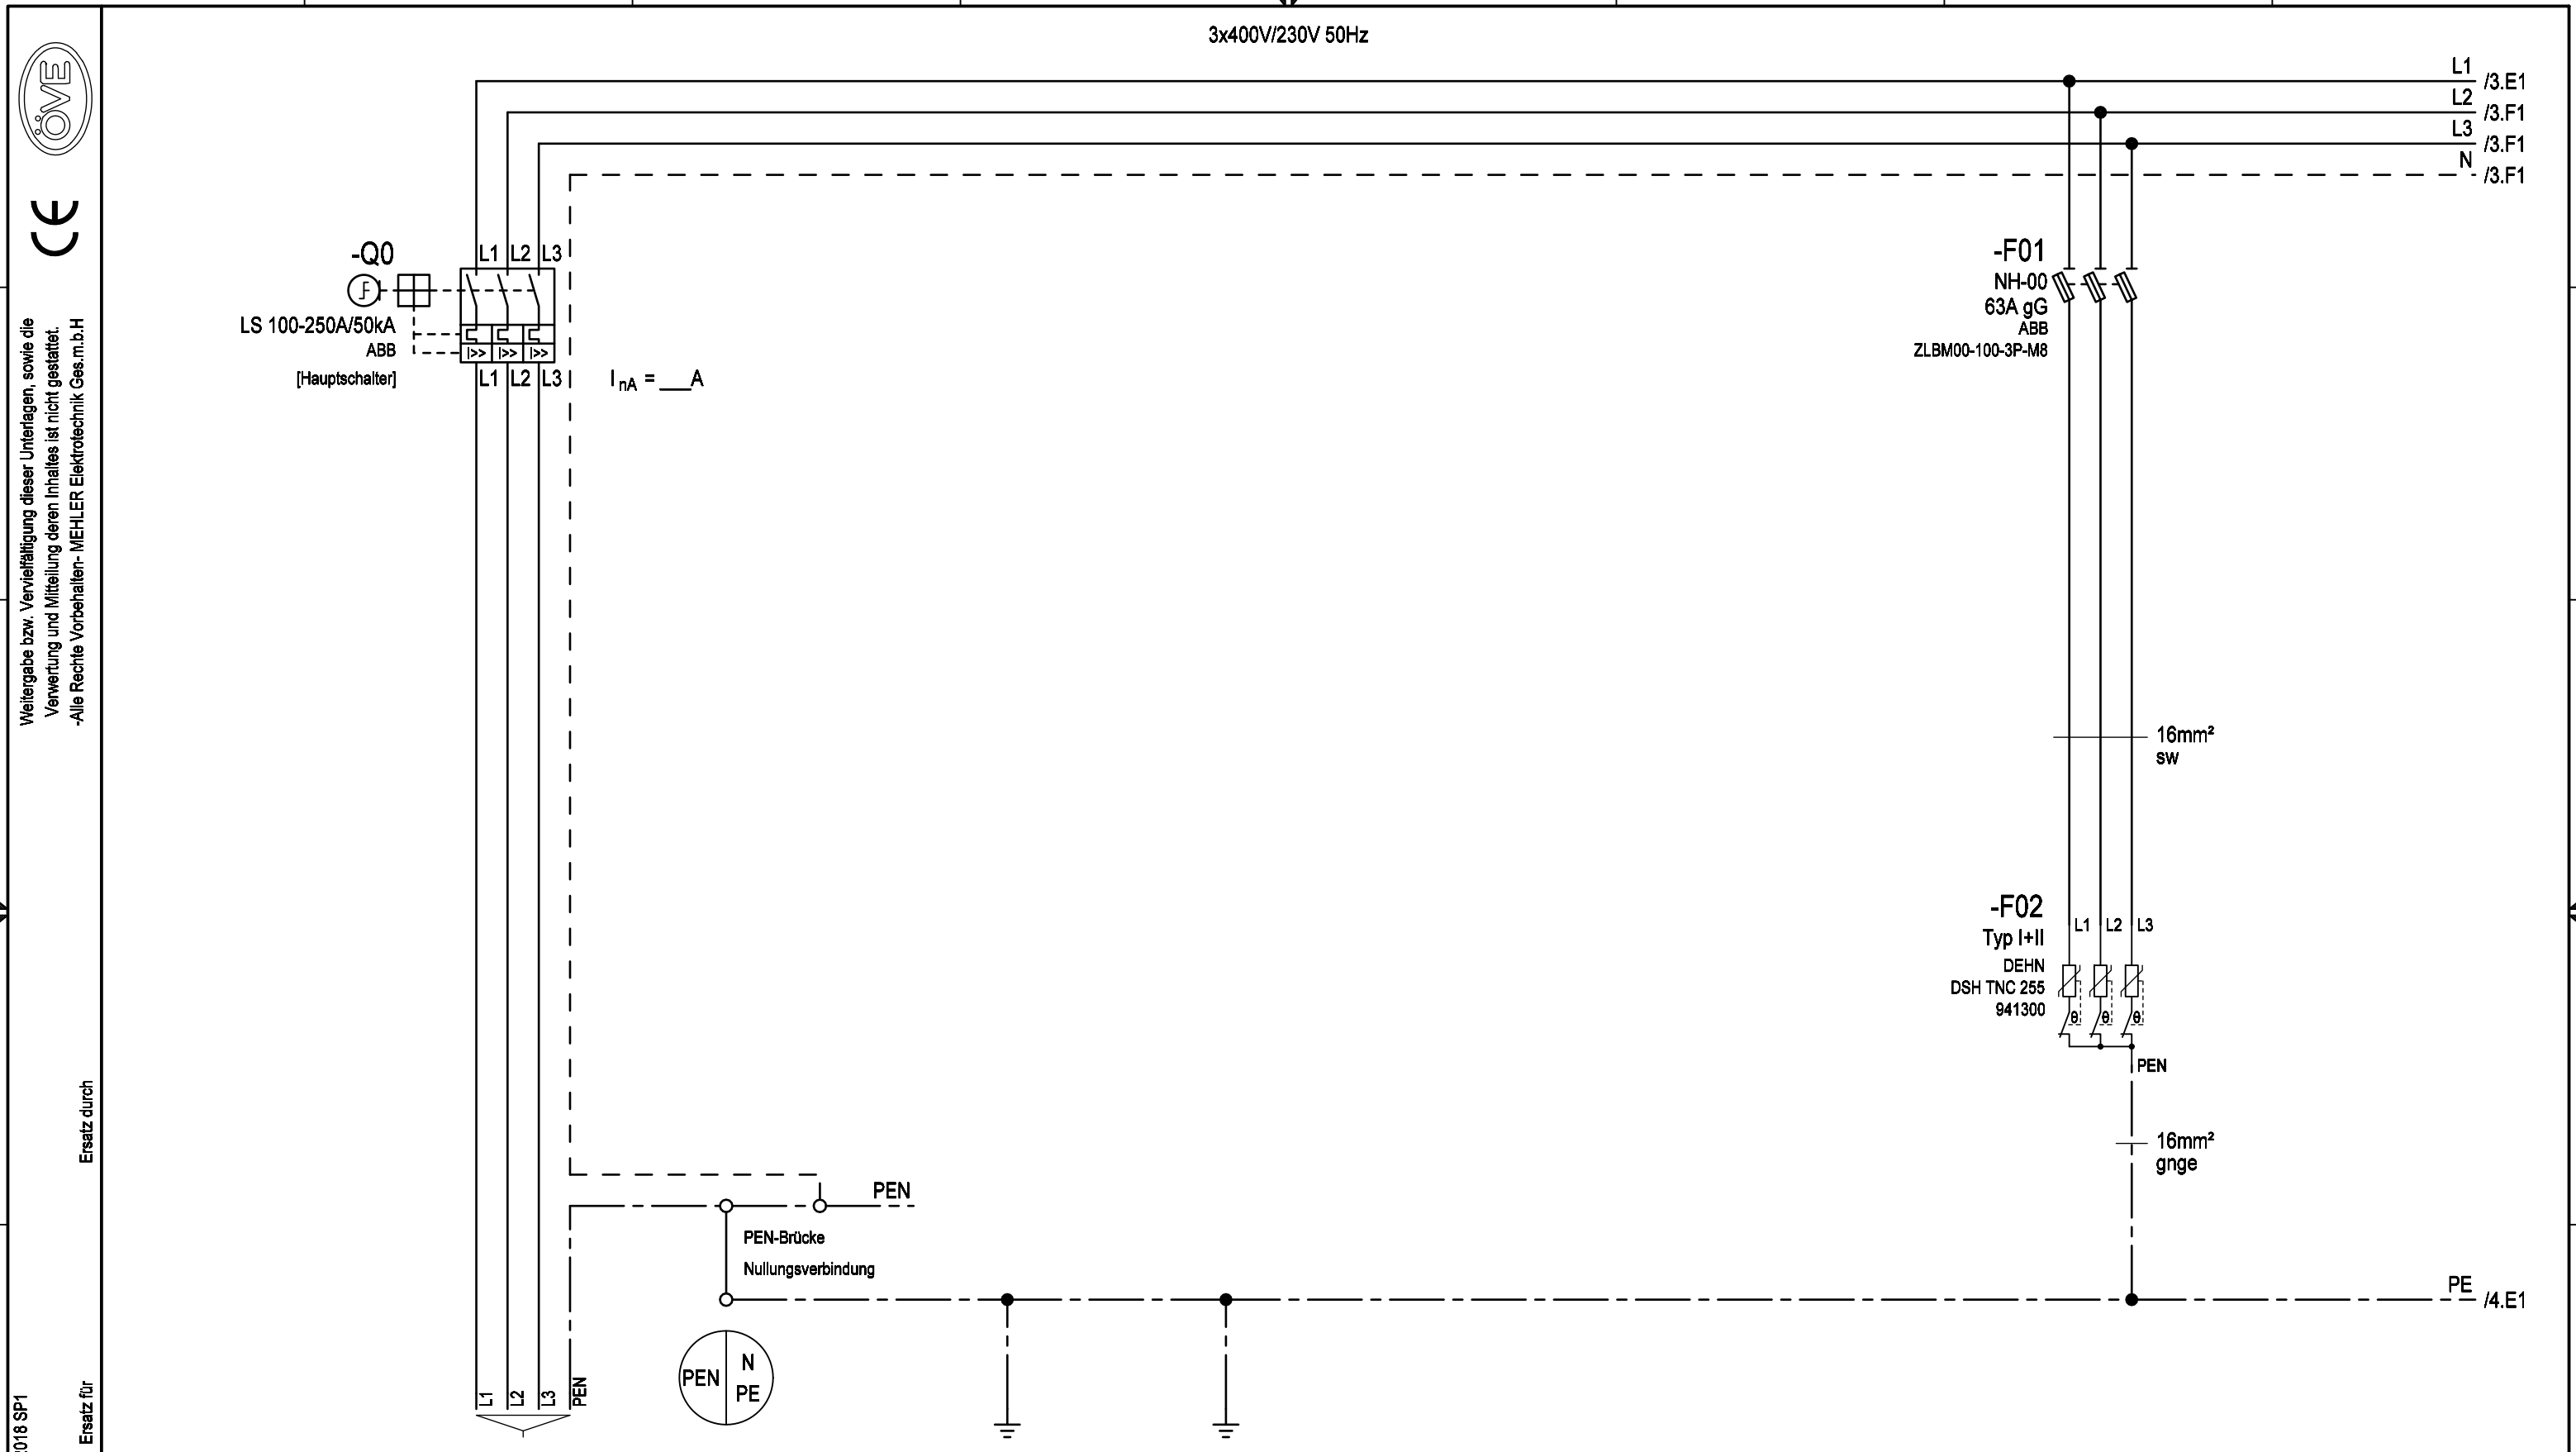






Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.  
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1  
Druckdatum: 29.11.2023 7:04

Ersatz durch  
Ersatz für

|             |       |      |            |            |                                                          |               |                                                                        |                                                       |                 |                                 |
|-------------|-------|------|------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| R. Änderung | Datum | Name | Datum      | 31.03.2017 | Ersteller: <b>MEHLER ME</b><br>ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H. | Auftraggeber: | Projektbeschreibung:<br>Baustromwandler 250A<br>Ausführung für Netz OÖ | N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro |                 | =A250AMS10_1_O                  |
|             |       |      | Bearbeiter | ME         |                                                          |               |                                                                        | Zeichnungsnummer:                                     | Angebotsnummer: | +A250AMS10_1_O                  |
|             |       |      | Geprüft    | MEHLER     |                                                          |               |                                                                        | Stromlaufplan                                         |                 | 01 Verteilerplan<br>(Blatt 4/4) |
|             |       |      | Norm       | EN 61439-4 |                                                          |               |                                                                        |                                                       |                 |                                 |

3x400V/230V 50Hz

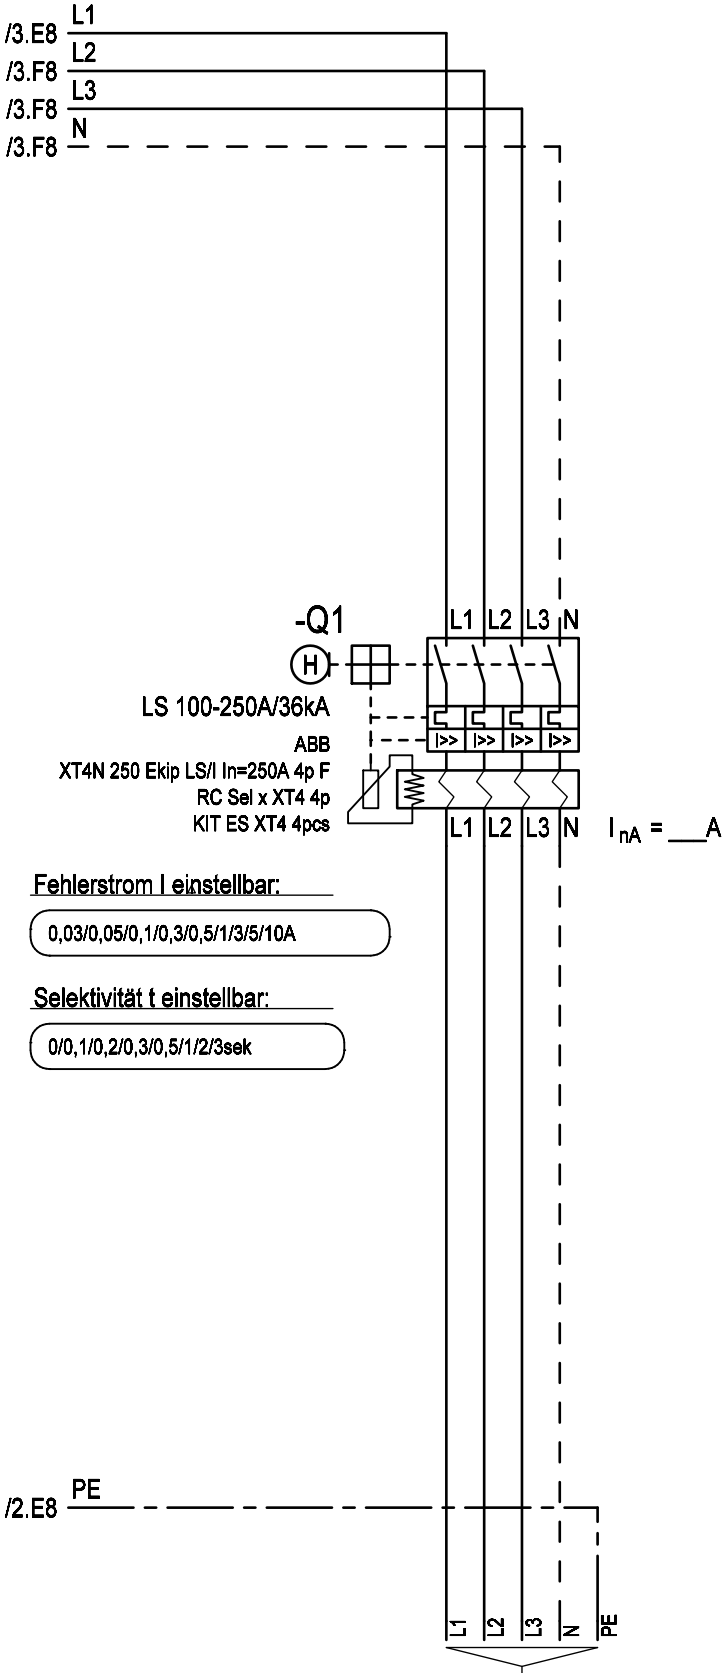

Fehlerstrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

Abgang

max. 5x240mm<sup>2</sup>  
(Kabelschuhanschluss M10)