






Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:23
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Datum	30.03.2017	Ersteller: 	Auftraggeber:	Projektbeschreibung: Baustromwandler 630A Ausführung für Kärnten Netz	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30_1_K
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A630AMS30_1_K
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 2/4)
			Norm	EN 61439-4						

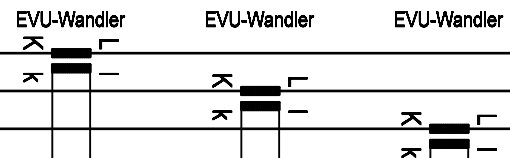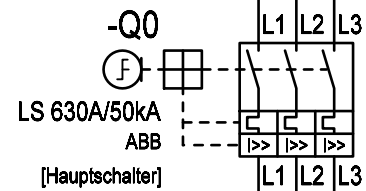

L1 /4.A1
L2 /4.A1
L3 /4.A1

2,5mm² ksf
NSGAF6u

-P1


Kärnten Netz
Wandlerrmessung
(lt. Verdrahtungsplan)

Zuleitung

Gehäuse
Einsatz
Türen

Erdungsbolzen M12
Erdspieß

max.4x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)



PEN

PEN-Brücke
Nullungsverbindung

N /4.A1

PE /4.E1



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:23
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm
			EN 61439-4

-F01
D02 Linocur
63A gG
Mersen
05863.063000

-F02
Typ I+II
DEHN
DSH TNC 255
941300

-Q1
LS 630A/36kA
ABB
XT5N 630 Ekip Dip LSI
RC Sel x XT5 4p
KIT ES XT5 4pcs
max.500A

Fehlertrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

Überspannungsschutz
Typ 1+2

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)



Projektbeschreibung:
Baustromwandler 630A
Ausführung für Kärnten Netz

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro	=A630AMS30_1_K
Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:
Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 4/4)