



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:24
Ursprung

R. Änderung

3x400V/230V 50Hz

-F0
NH-III
630A gG
Mersen
1.001.125

-F01
NH-00
63A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

-F02
Typ I+II
DEHN
DSH TNC 255
941300

L1 /3.A1
L2 /3.A1
L3 /3.A1
N /3.A1

16mm²
sw

16mm²
gnge

PE /3.E7

Zuleitung

Gehäuse
Einsatz
Türen

Erdungsbolzen M12
Erdspieß

Überspannungsschutz
Typ 1+2

max.4x240mm²

(Kabelschuhanschluss M12)

Datum	31.03.2017
Bearbeiter	ME
Geprüft	MEHLER
Norm	EN 61439-4

MEHLER ME
ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

Baustromwandler 630A
Ausführung für Netz NÖ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro

Zeichnungsnummer:

Angebotsnummer:

Stromlaufplan

=A630AMS30_1_N
+A630AMS30_1_N

01 Verteilerplan
(Blatt 2/3)



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:24
Ursprung


			Datum	31.03.2017	Ersteller:
			Bearbeiter	ME	
			Geprüft	MEHLER	
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4	



Auftraggeber: _____
Projektbeschreibung: _____
Baustromwandler 630A
Ausführung für Netz NÖ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro	=A630AMS30_1_N
Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:
Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 3/3)

EVU-Wandler

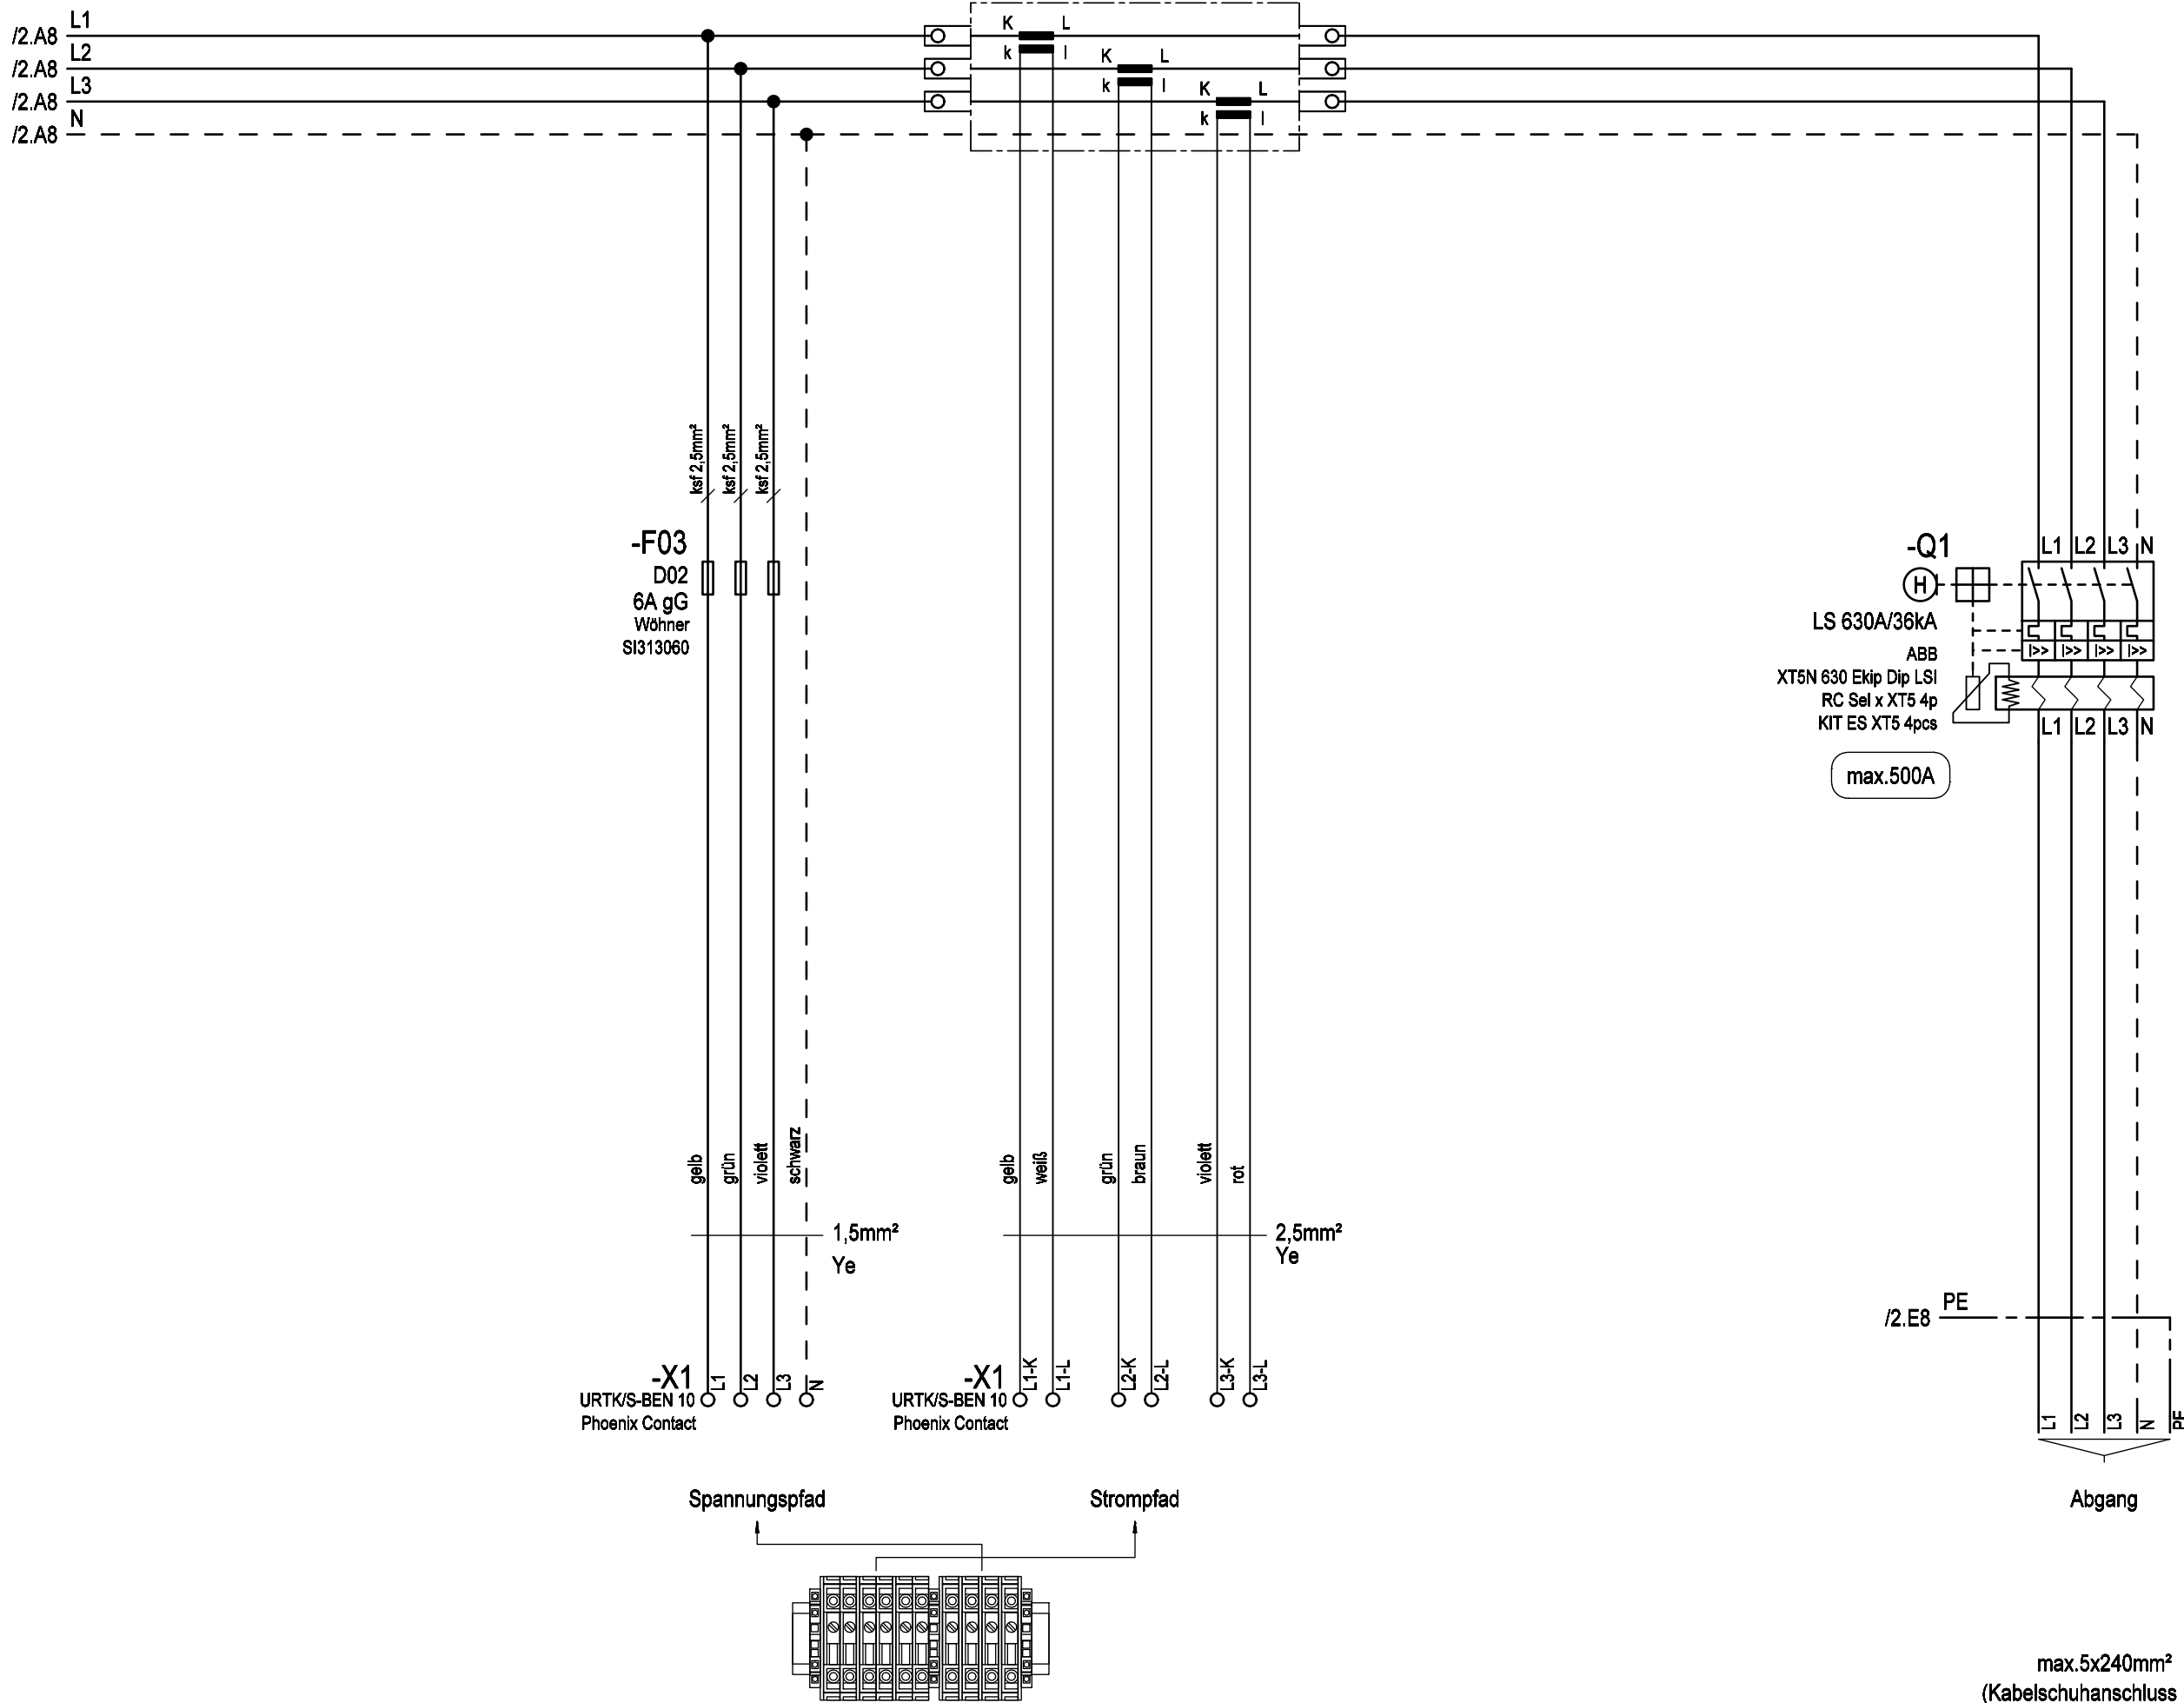

Fehlertrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek