

			Datum	31.03.2017	Ersteller: _____  Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für Netz OÖ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30/1/O
			Bearbeiter	ME			Zeichnungsnummer: _____	Angebotsnummer: _____	+A630AMS30/1/O
			Geprüft	MEHLER			Aufbauplan		01 Verteilerplan (Blatt 1/4)
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4					



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H





Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:24
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm

3x400V/230V 50Hz

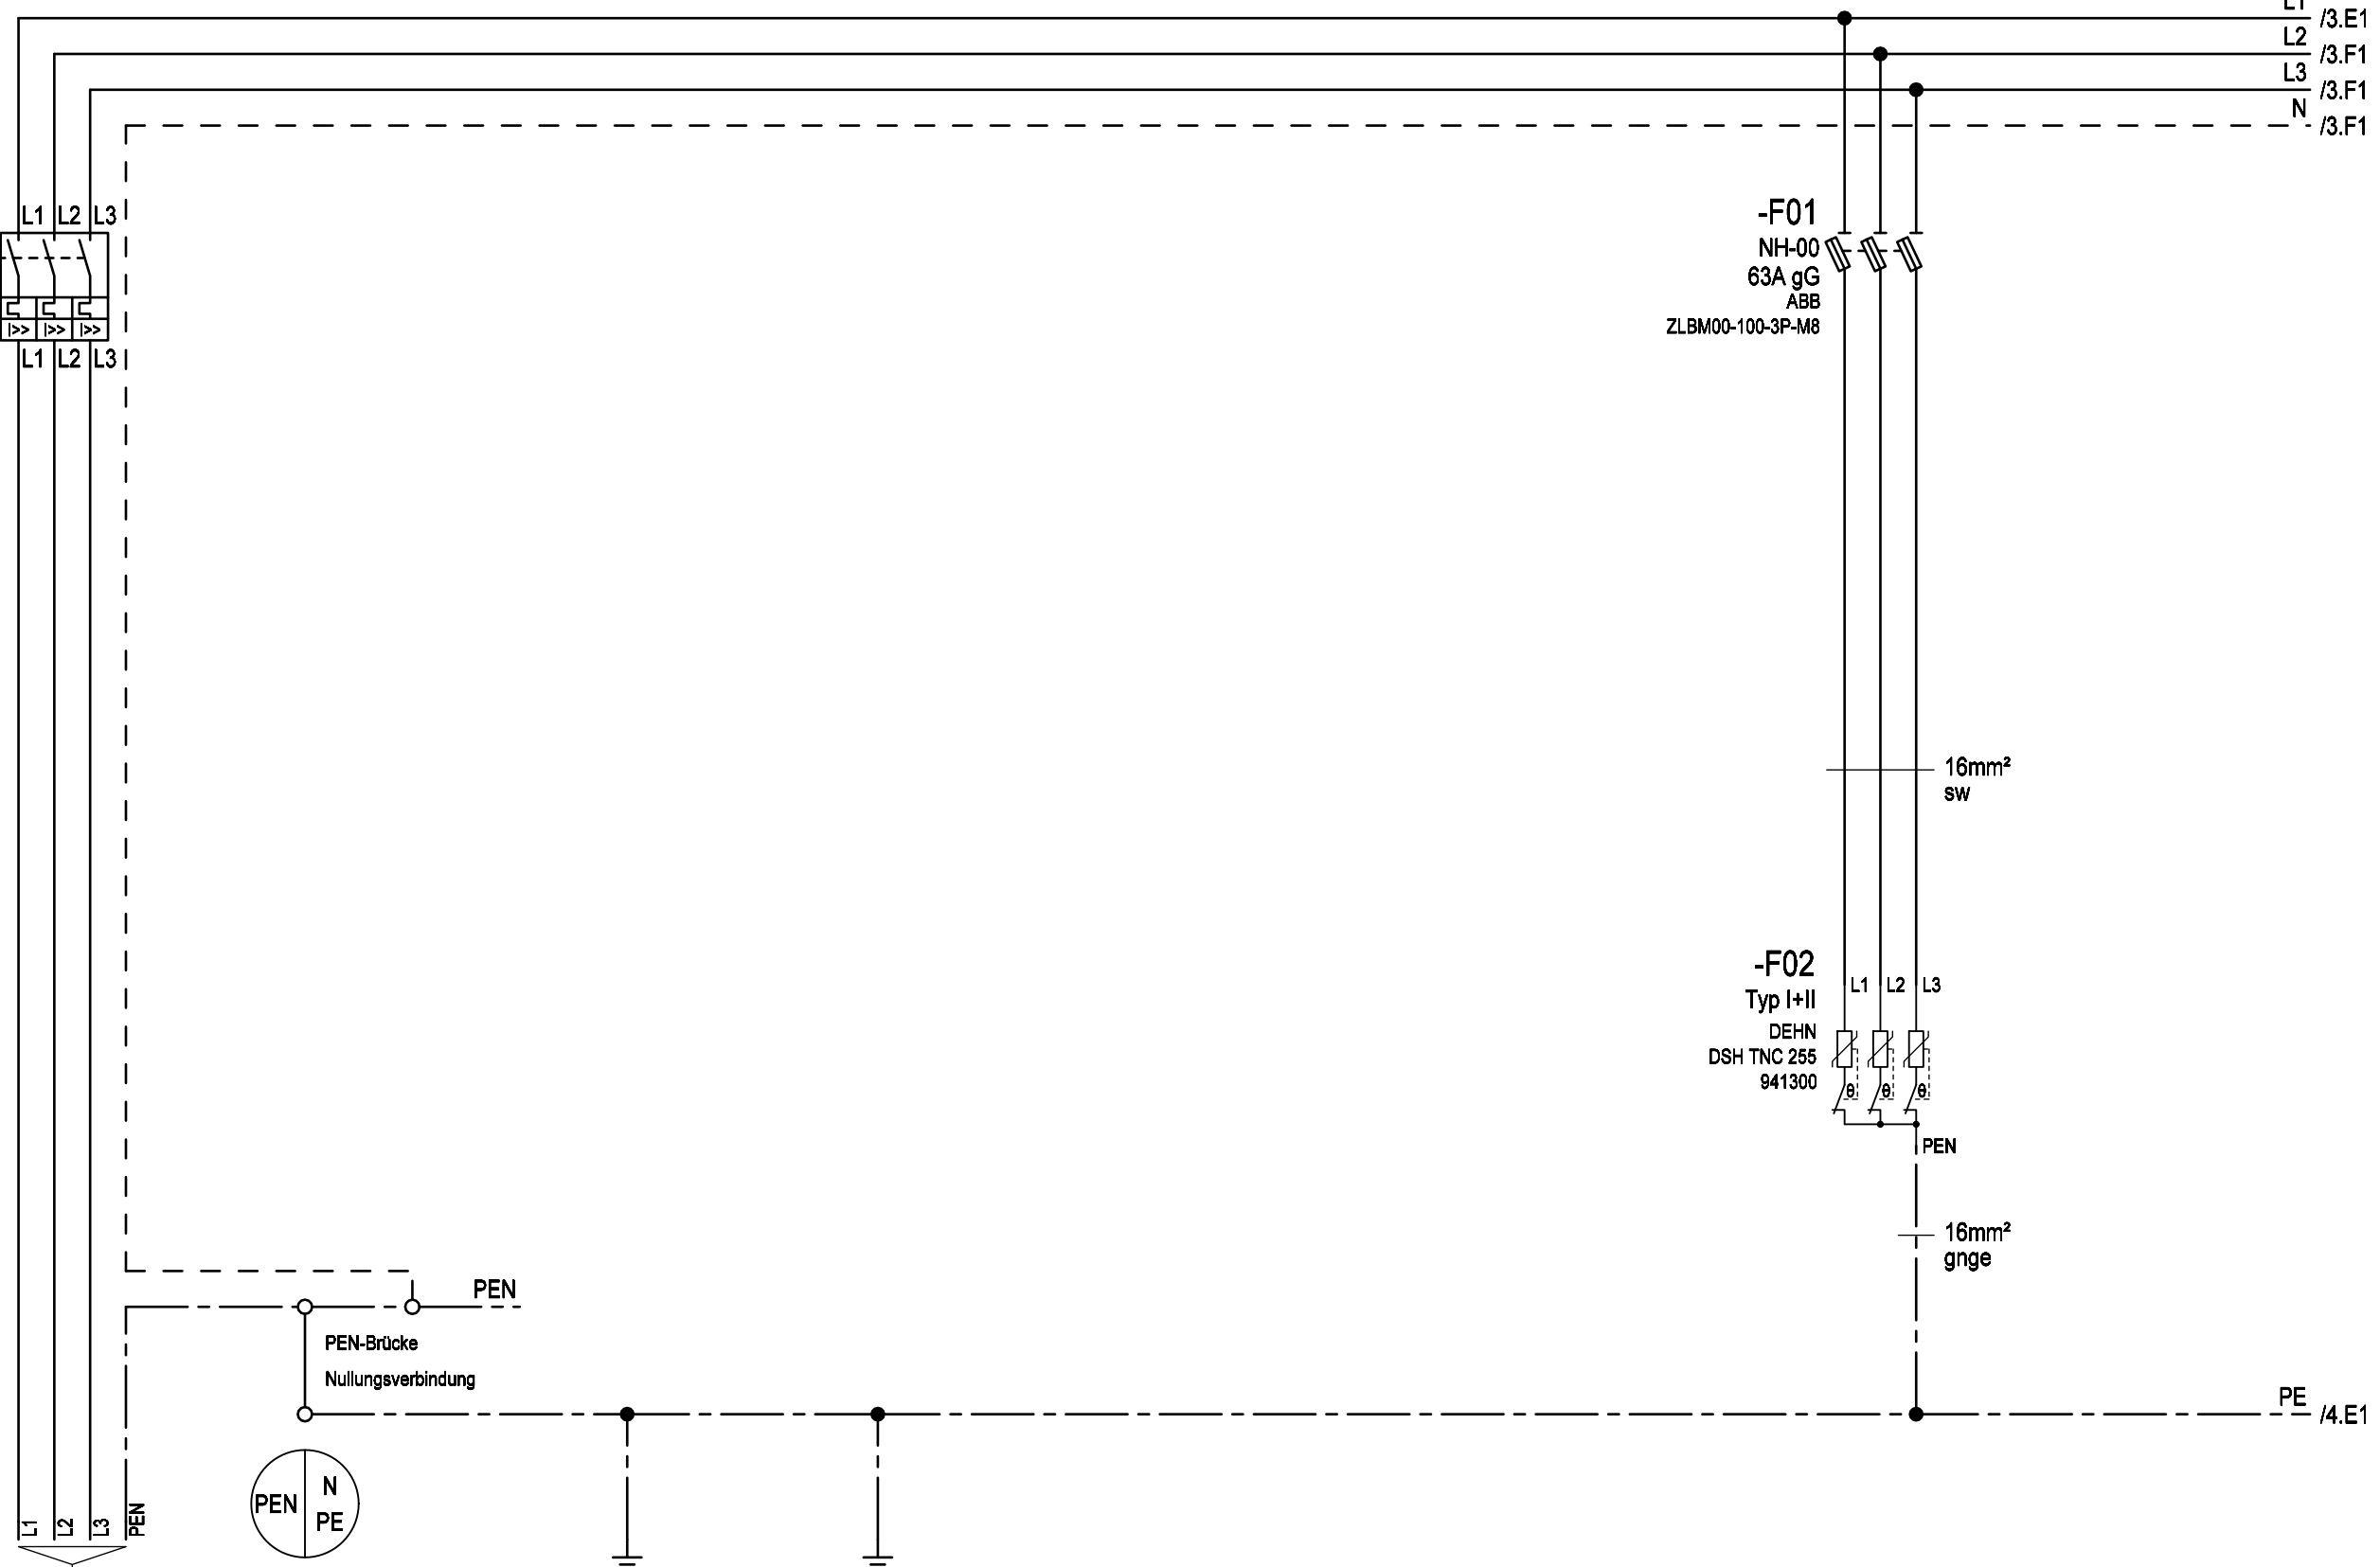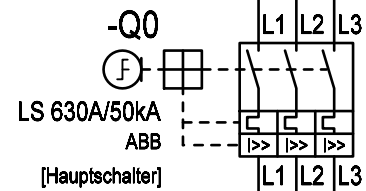

Zuleitung	Gehäuse Einsatz Türen	Erdungsbolzen M12 Erdspieß	Überspannungsschutz Typ 1+2
-----------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

max.4x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)

Datum	31.03.2017	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro	=A630AMS30_1_O
Bearbeiter	ME			Baustromwandler 630A	Zeichnungsnummer:	+A630AMS30_1_O
Geprüft	MEHLER			Ausführung für Netz OÖ	Angebotsnummer:	
					Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 2/4)




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:24
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Datum	31.03.2017	Ersteller:	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für Netz OÖ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30_1_O
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A630AMS30_1_O
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan		01 Verteilerplan
			Norm	EN 61439-4						(Blatt 4/4)

3x400V/230V 50Hz

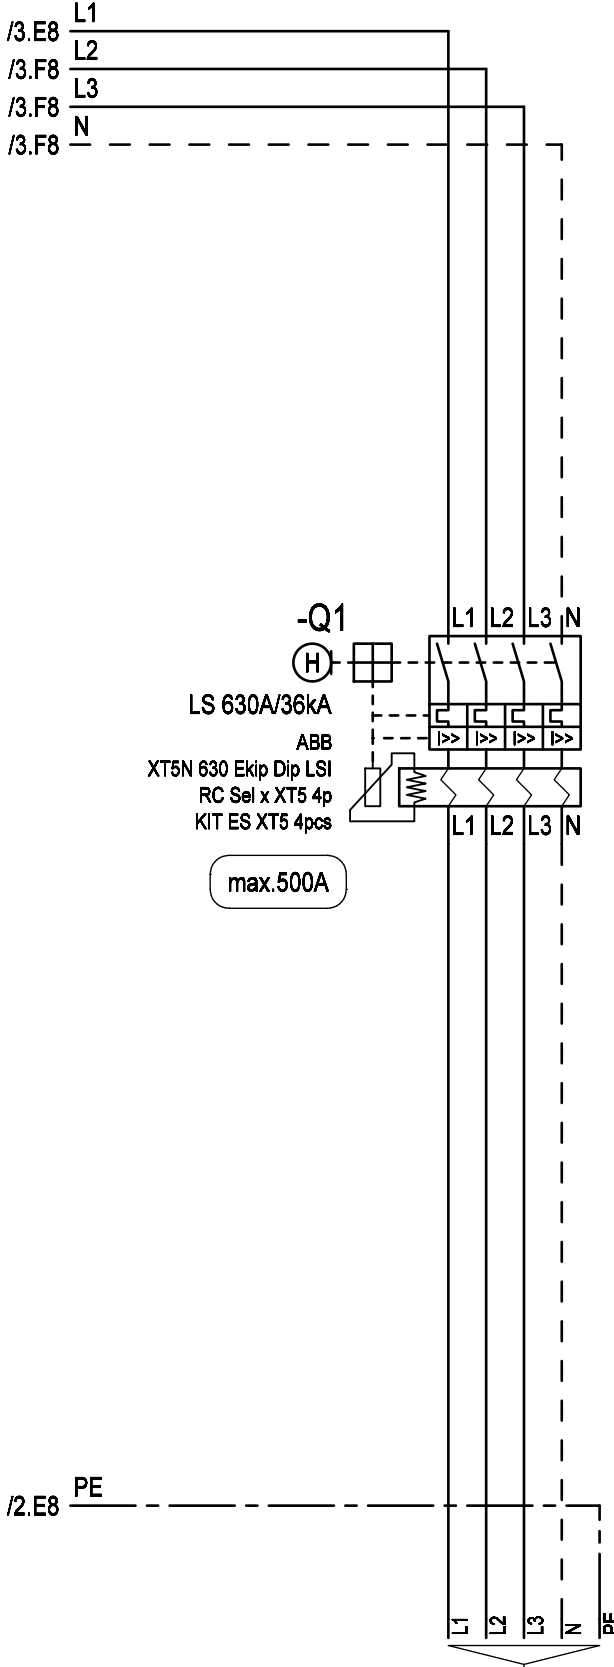

-Q1
LS 630A/36kA
ABB
XT5N 630 Ekip Dip LSI
RC Sel x XT5 4p
KIT ES XT5 4pcs
max.500A

Fehlertrom I einstellbar: _____
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar: _____
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)