



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

Verdrahtung

Farben:

Hauptstrom 400/230V.....	schwarz
Neutralleiter.....	hellblau
Schutzleiter.....	grün-gelb
Steuerphase 230VAC.....	schwarz
Steuerphase geschaltet.....	braun
potentialfreie Meldung.....	weiß
Fremdspannung.....	orange
24VAC L/N.....	violett/grün
24VDC +/-.....	rot/dunkelblau
12VAC L/N.....	violett/grün
12VDC +/-.....	rot/dunkelblau
Wandler L1 k/l.....	schwarz/gelb
Wandler L2 k/l.....	schwarz/grün
Wandler L3 k/l.....	schwarz/violett
KNX +/-.....	rot/schwarz
DALI +/-.....	gelb/weiß

Querschnitte:

0,5-6A.....	1mm²
10A.....	1,5mm²
13A.....	1,5mm²
16A.....	2,5mm²
20A.....	4mm²
25A.....	4mm²
32A.....	6mm²
35A.....	6mm²
40A.....	10mm²
50A.....	10mm²
63A.....	16mm²
80A.....	25mm²
100A.....	35mm²
125A.....	50mm²
160A.....	70mm²
200A.....	95mm²
250A.....	120mm²
250A.....	150mm²
315A.....	185mm²
355A.....	240mm²

Material:

Haupt-/Steuerstromkreis.....	H07V-K (Yf)
KNX, M-Bus.....	J-Y(St)Y EIB
Mod Bus.....	Li2YCY(TP)
kurzschlussfest.....	NSGAFöu

Wenn nicht anders im Plan vermerkt.



Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise und die jeweils gültigen Vorschriften sind zu beachten.
Der Anschluss und die Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
Sämtliche Zu- und Ableitungen müssen vorschriftsgemäß angeschlossen werden.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstanden sind.

Beim Transport können sich Kontakte lösen. Sämtliche Kontakte sind vor Inbetriebnahme nachzuziehen.
Aus baulichen Gründen können L1 und L3 vertauscht sein, auf richtiges Drehfeld ist zu achten.

Messgeräte und Leistungsschalter sind vor Inbetriebnahme einzustellen.

WARTUNG:

- Einbauteile, die einer Wartung bedürfen (z.B. Lüftermatten), sind regelmäßig zu überprüfen.
- Der Prüfkopf von FI- Schutzschaltern ist halbjährlich zu betätigen.
- Die Wartung der Schaltgerätekombination ist gemäß der ÖVE EN 50 110-1, nach den betrieblichen Erfordernissen durchzuführen.

Bei jeder Änderung der Schaltgerätekombination ist eine neue Bewertung der Normkonformität durch denjenigen vorzunehmen, der die Änderung durchführt.
Für Folgeschäden durch Änderung der Schaltgerätekombination, übernimmt der ursprüngliche Hersteller keine Haftung.

			Datum	23.03.2021	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro	=	
			Bearbeiter	APaier			Heimverteiler mit ÜSPA	Zeichnungsnummer: 4001253	Angebotsnummer: AN20-004269B	+
			Geprüft	MEHLER			AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	Allgemeine Daten		01Verteilerplan (Blatt 2/11)
R.	Änderung	Datum	Name	Norm						



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

R. Änderung Datum Name

Anlagendeckblatt

Bauartnachweis nach:

- ☒ EN 61439 - 1 Allgemeine Anforderungen
 - ☐ - 2 Energieschaltgerätekombination
 - ☒ - 3 Installationsverteiler bis 250A (DBO)
 - ☐ - 4 Baustromverteiler
 - ☐ - 5 Kabelverteilerschrank
 - ☐ - 6 Schienenverteiler
 - ☐ - 7 besondere Bereiche

Bauartnachweis-Nummer: 4001253

zusätzliche Normen:

- ☒ OVE E 8101:2019-01-01
- ☒ ÖVE-IM 12/1980 (Zählerverteiler)
- ☐ Sonstige:

Netzform:

- ☐ TN-C
- ☐ TN-C-S
- ☒ TN-S
- ☐ IT
- ☐ TT
- ☐ Sonstige:

Schutzmaßnahme:

- ☒ Schutzklasse I ☐ (Nullung)
- ☐ Schutzklasse II ☐ (Schutzisolierung)
- ☐ Schutzklasse III ☐ (Schutzkleinspannung)
- ☐ Sonstige:

Angaben zur Schaltgerätekombination (SK):

Hersteller: Mehler Elektrotechnik GesmbH
Lange Gasse 3
A-4493 Wolfert
Email: office@mehler.at
Tel.: +43 (0) 7253-8225

Bezeichnung: AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch
Schutzart: IP30 der Umhüllung
IP20C der Bedienfront

Abmessungen: s.A.
Gewicht: n.a.
äußere mech. Einwirkung: IK07

Aufstellungsbereich: Höhenlage über Meer: <2000m
☒ Innenraum
☐ Außenbereich

Aufstellungsart: ☒ ortsfest
☐ ortsveränderbar

Verwendung durch: ☐ Elektrofachkraft
☐ Unterwiesene Person
☒ Laie (DBO)

Kurzschlussicherung: ☐ Leistungsschalter
☒ Sicherung
☐ Sonstige:


1) Einteilung EMV: ☐ Umgebung A
☒ Umgebung B

Verschmutzungsgrad: ☐ 1
☒ 2
☐ 3




Bemessungsfrequenz	f_n	50Hz
Bemessungsspannung	U_n	400V
Bemessungsbetriebsspannung der Stromkreise	U_e	400V
Bemessungsisolationsspannung	U_i	1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	4kV
maximaler Bemessungsstrom	I_{nA}	35A
Bemessungsstoßstromfestigkeit	I_{pk}	n.a.
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	I_{cw}	n.a.
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	I_{cc}	6kA
Bemessungsbelastungsfaktor	RDF	0,6
Temperatur im Schaltschrank	max.	45°C
	min.	0°C
Umgebungstemperatur	max.	25°C
	min.	0°C

Bei jeder Änderung der Schaltgerätekombination ist eine neue Bewertung der Normkonformität durch denjenigen vorzunehmen, der die Änderung durchführt.

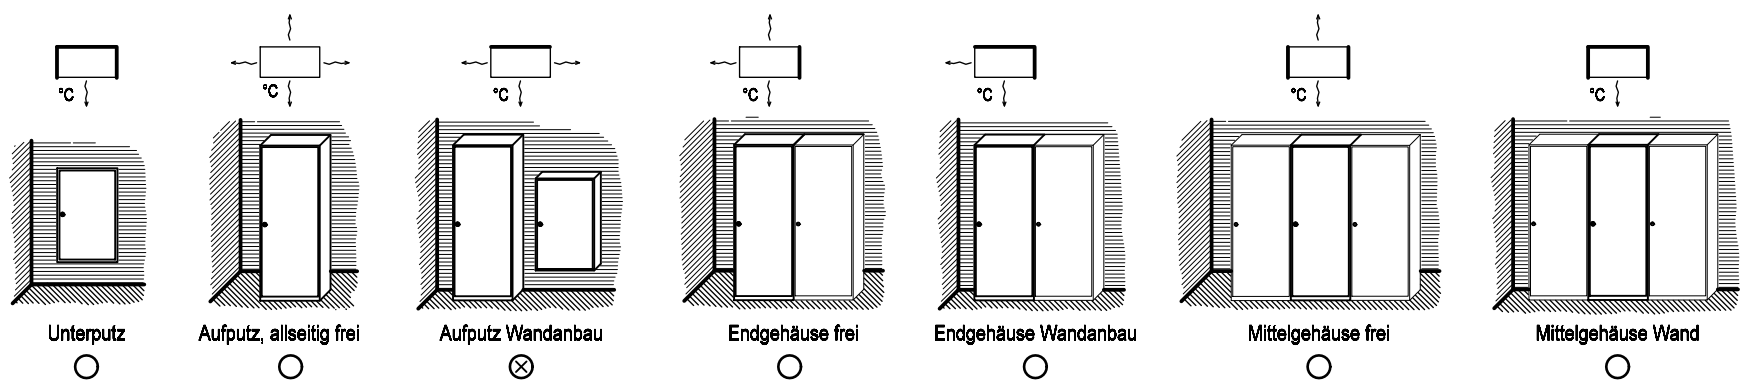


1) Wird eine SK, die speziell für Umgebung A vorgesehen ist, in Umgebung B verwendet, so ist ein entsprechender Hinweis in die Dokumentation aufzunehmen. (siehe EN 61439-1, Kapitel 6.2.2)



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm

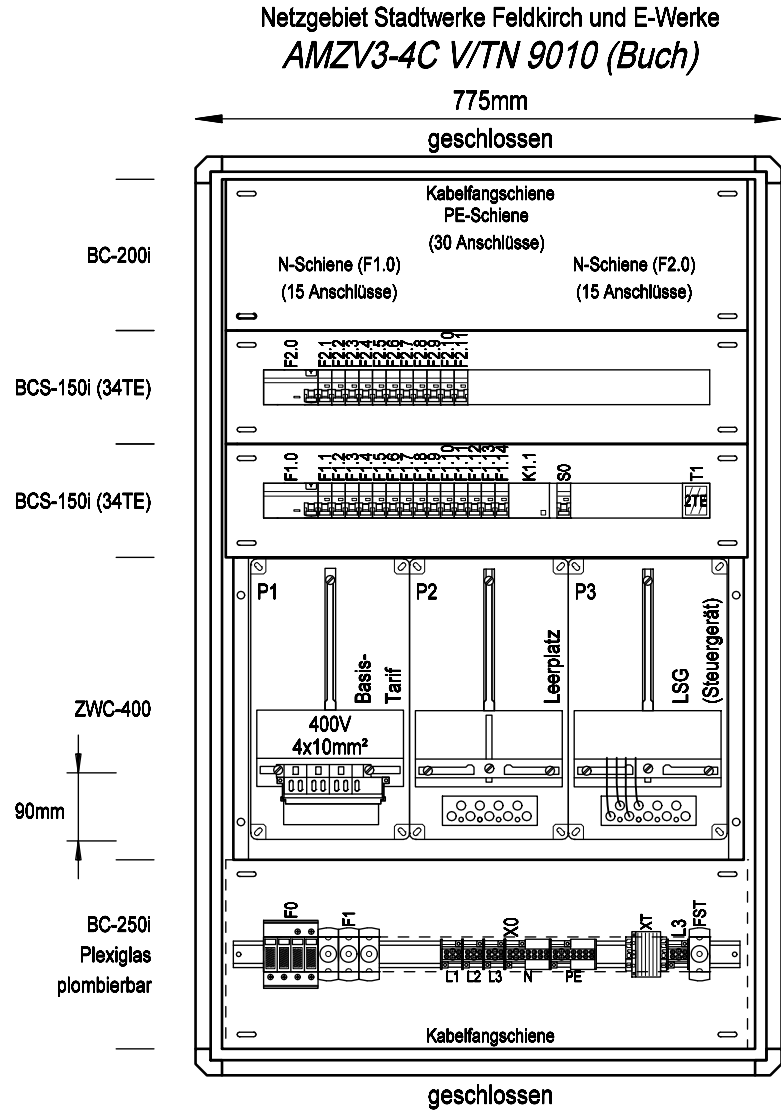


INFO:
Vorählerfachausführung
Berührungsschutzabdeckung VKW

Frontansicht ohne Tür

INFO:
Ausführung für Netzgebiet Stadtwerke Feldkirch und E-Werke

- VERTEILERMASSE
Breite: 775 Höhe: 1215 Tiefe: 240mm
- SCHUTZART DER UMHÜLLUNG
IP30
- SCHUTZART DER BEDIENFRONT
IP20C
- SCHUTZKLASSE
SK I
- FARBE
RAL 9010
- BERÜHRUNGSSCHUTZ
Kunststoffblenden
- VERSCHLUSS
Drehriegelverschluss
- KABELEINFÜHRUNGEN
geschlossen
geschlossen

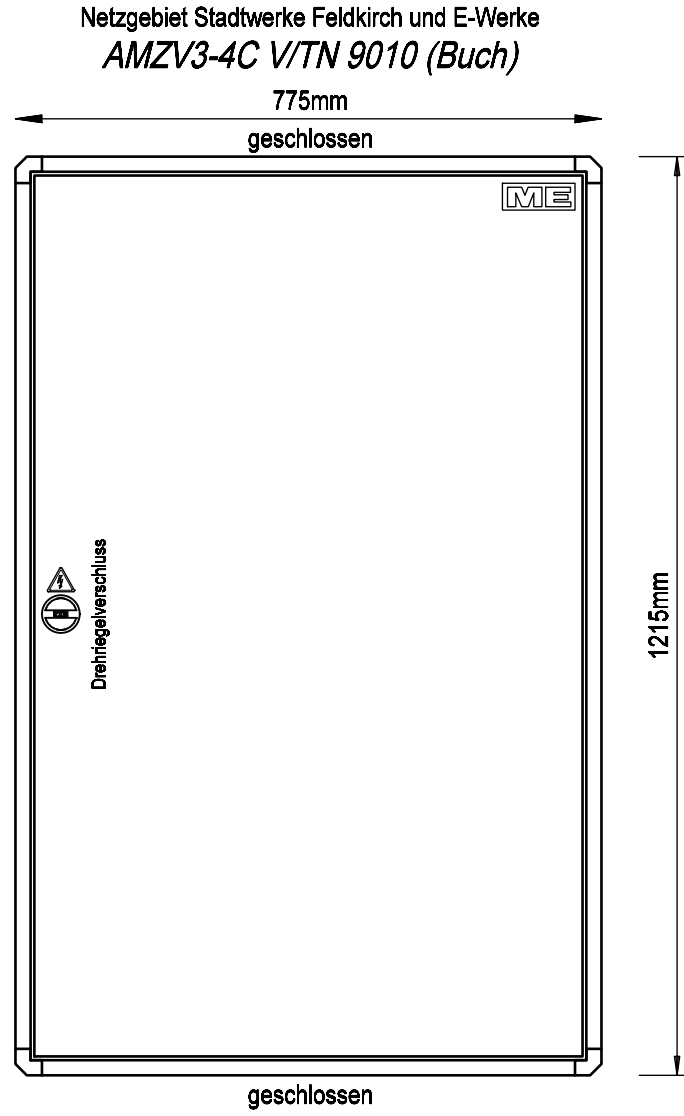

Frontansicht mit Tür

			Datum	23.03.2021	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro	=	
			Bearbeiter	APaier			Heimverteiler mit ÜSPA	Zeichnungsnummer: 4001253	Angebotsnummer: AN20-004269B	+
			Geprüft	MEHLER			AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	Aufbauplan		01Verteilerplan (Blatt 4/11)
R.	Änderung	Datum	Name	Norm						




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

Abb. 2: Montage der Zählerklemmleiste

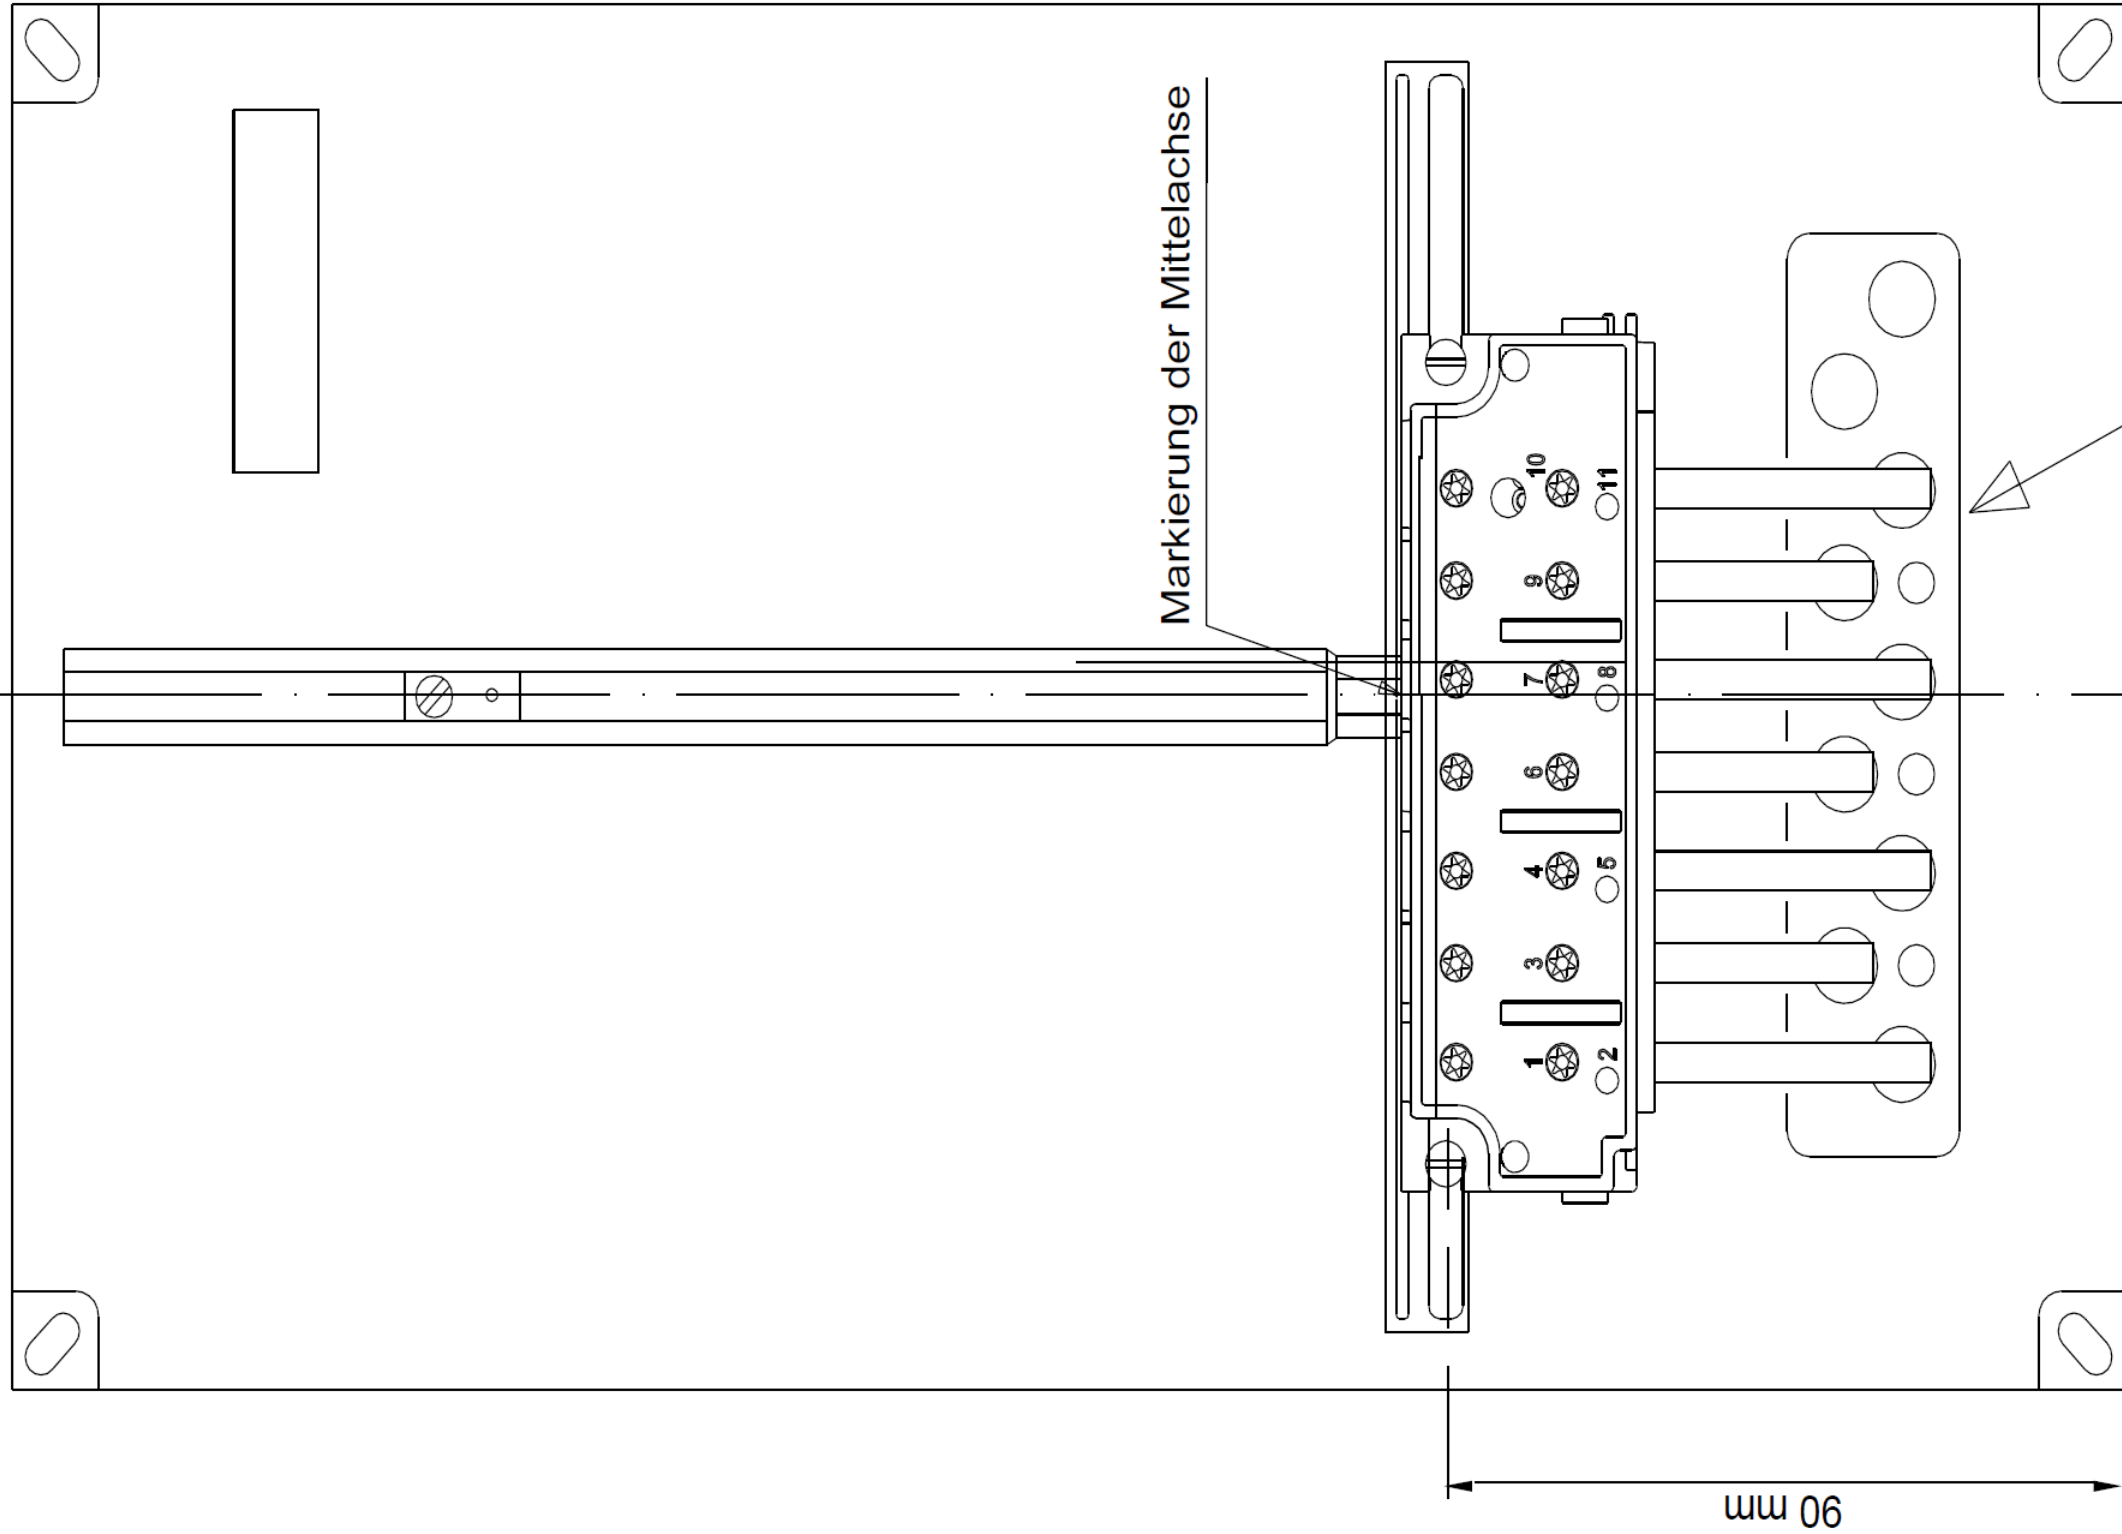

			Datum	23.03.2021	Ersteller: MEHLER ME ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.	Auftraggeber: s o n e p a r Österreich 	Projektbeschreibung: Heimverteiler mit ÜSPA AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro		=
			Bearbeiter	APaier				Zeichnungsnummer: 4001253	Angebotsnummer: AN20-004269B	+
			Geprüft	MEHLER				Information		01Verteilerplan (Blatt 5/11)
R. Änderung	Datum	Name	Norm							



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H


Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36

Ursprung

F

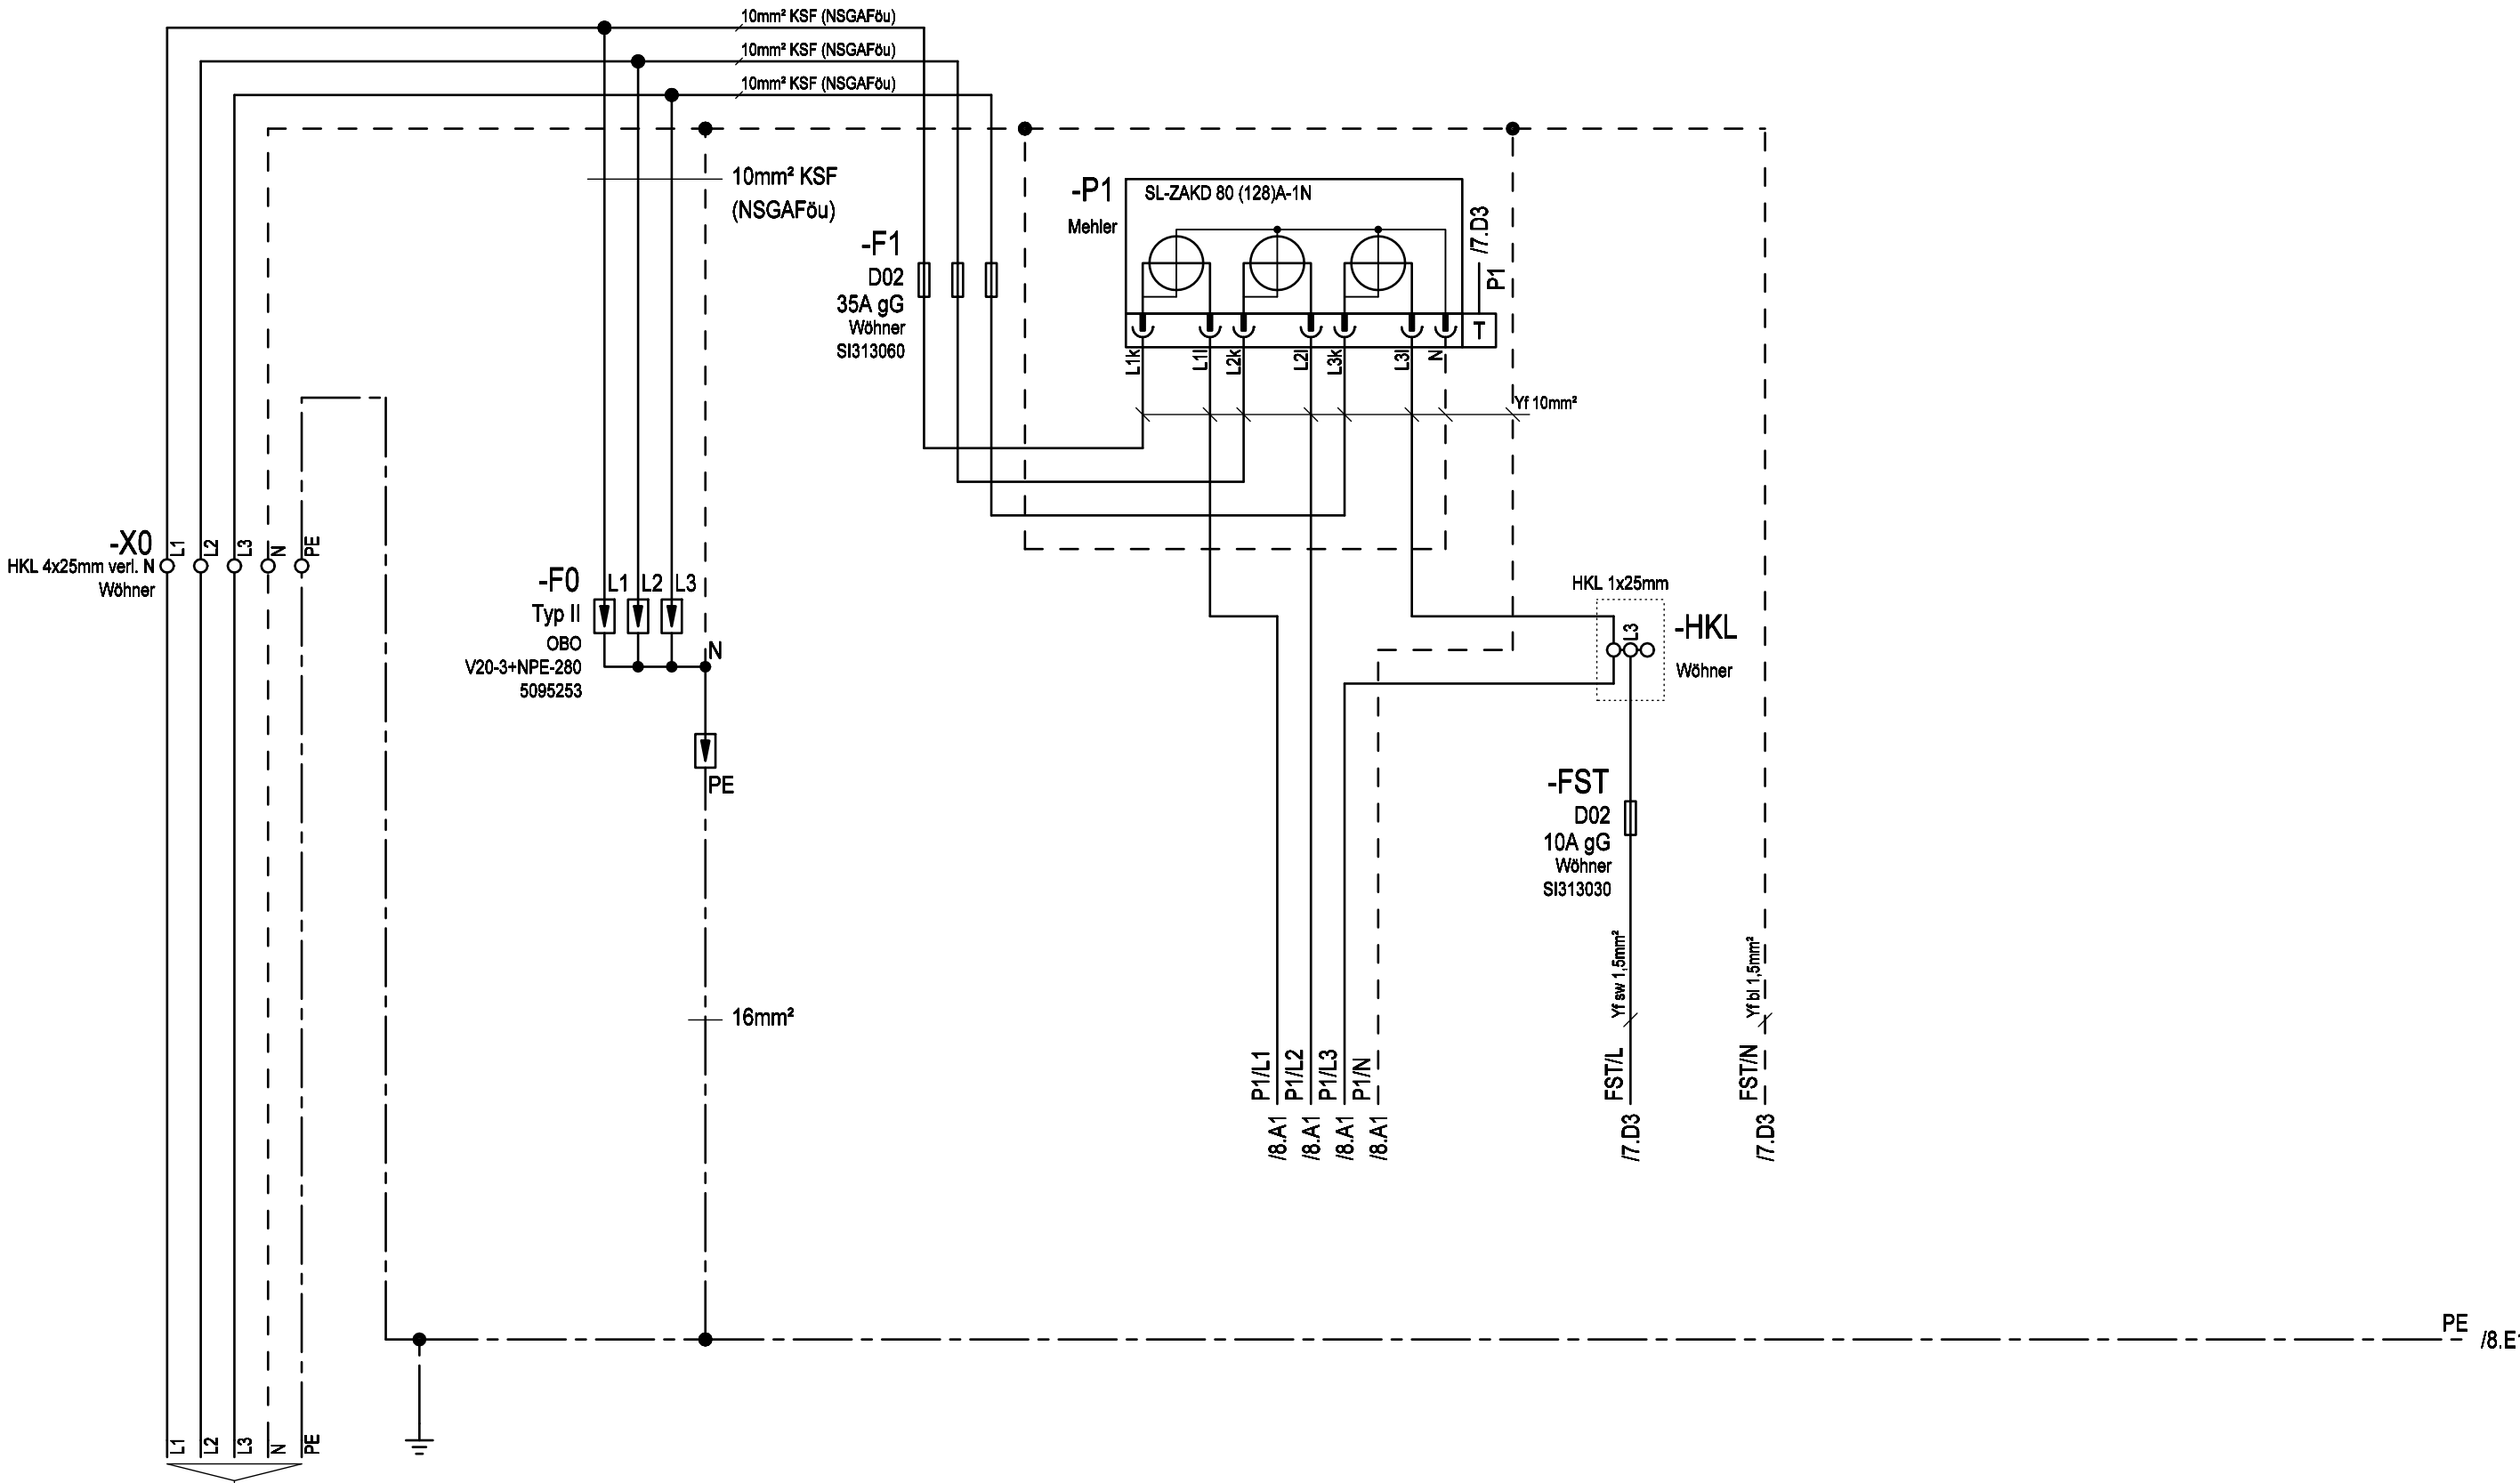

Zuleitung Gehäuseerdung Basis-Tarif Steuersicherung

max.5x25mm² (Klemmenanschluss)

			Datum	23.03.2021	Ersteller:  	Auftraggeber: 	Projektbeschreibung:  Heimverteiler mit ÜSPA AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro		=	
			Bearbeiter	APaier				Zeichnungsnummer: 4001253	Angebotsnummer: AN20-004269B	+	
			Geprüft	MEHLER							
R. Änderung	Datum	Name	Norm							Stromlaufplan	01Verteilerplan (Blatt 6/11)



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch



Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

R. Änderung		Datum	Name	Norm	Datum	23.03.2021	Ersteller:	APaier	Auftraggeber:	sonepar Österreich	Projektbeschreibung:	Heimverteiler mit ÜSPA AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro	=	01Verteilerplan (Blatt 7/11)
							Geprüft	MEHLER					Zeichnungsnummer: 4001253	Angebotsnummer: AN20-004269B	+
													Stromlaufplan		

INFO:
2tes Loch von links bei RE-ZP

INFO:
2tes Loch von rechts bei RE-ZP

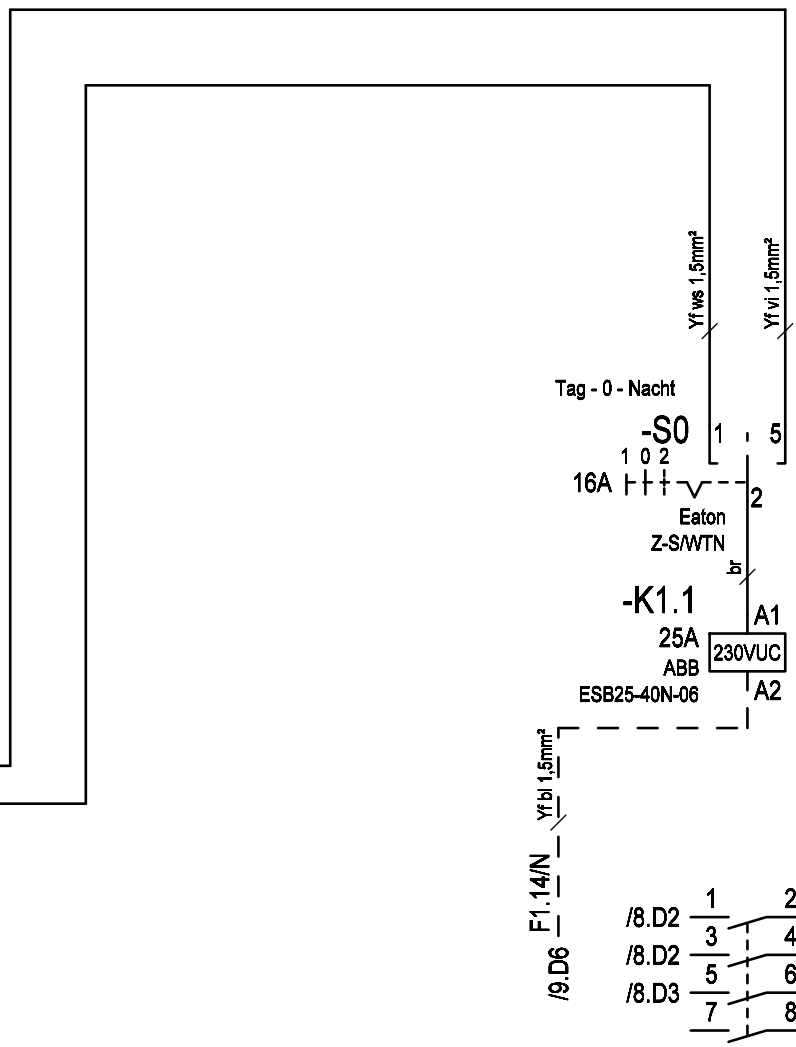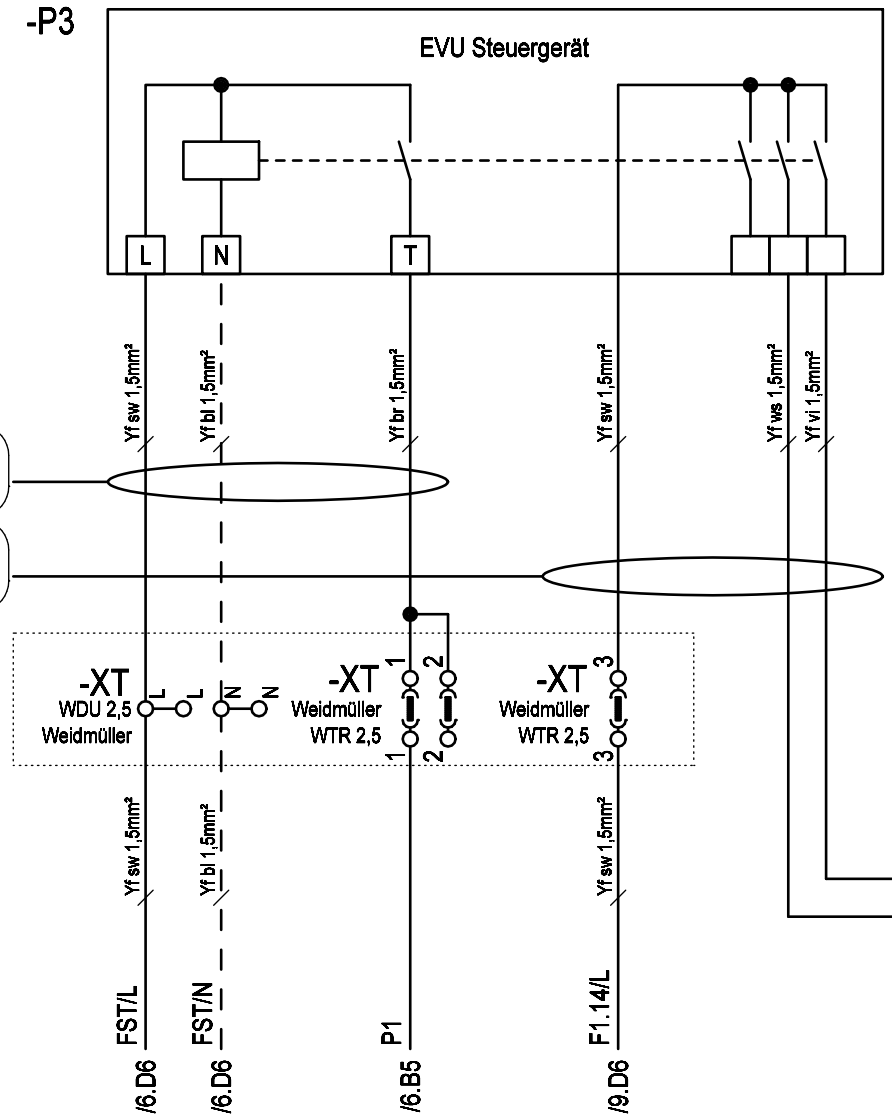


EVU-Steuergerät

Boiler-Schutz



Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36

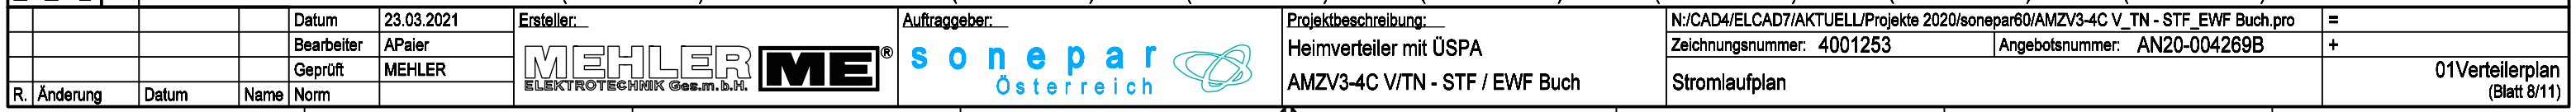



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H


Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36
Ursprung

R. Änderung Datum Name

/8.A8	P1/L1	P1/L1	/10.A1
/8.A8	P1/L2	P1/L2	/10.A1
/8.A8	P1/L3	P1/L3	/10.A1
/8.A8	P1/N	P1/N	/10.A1

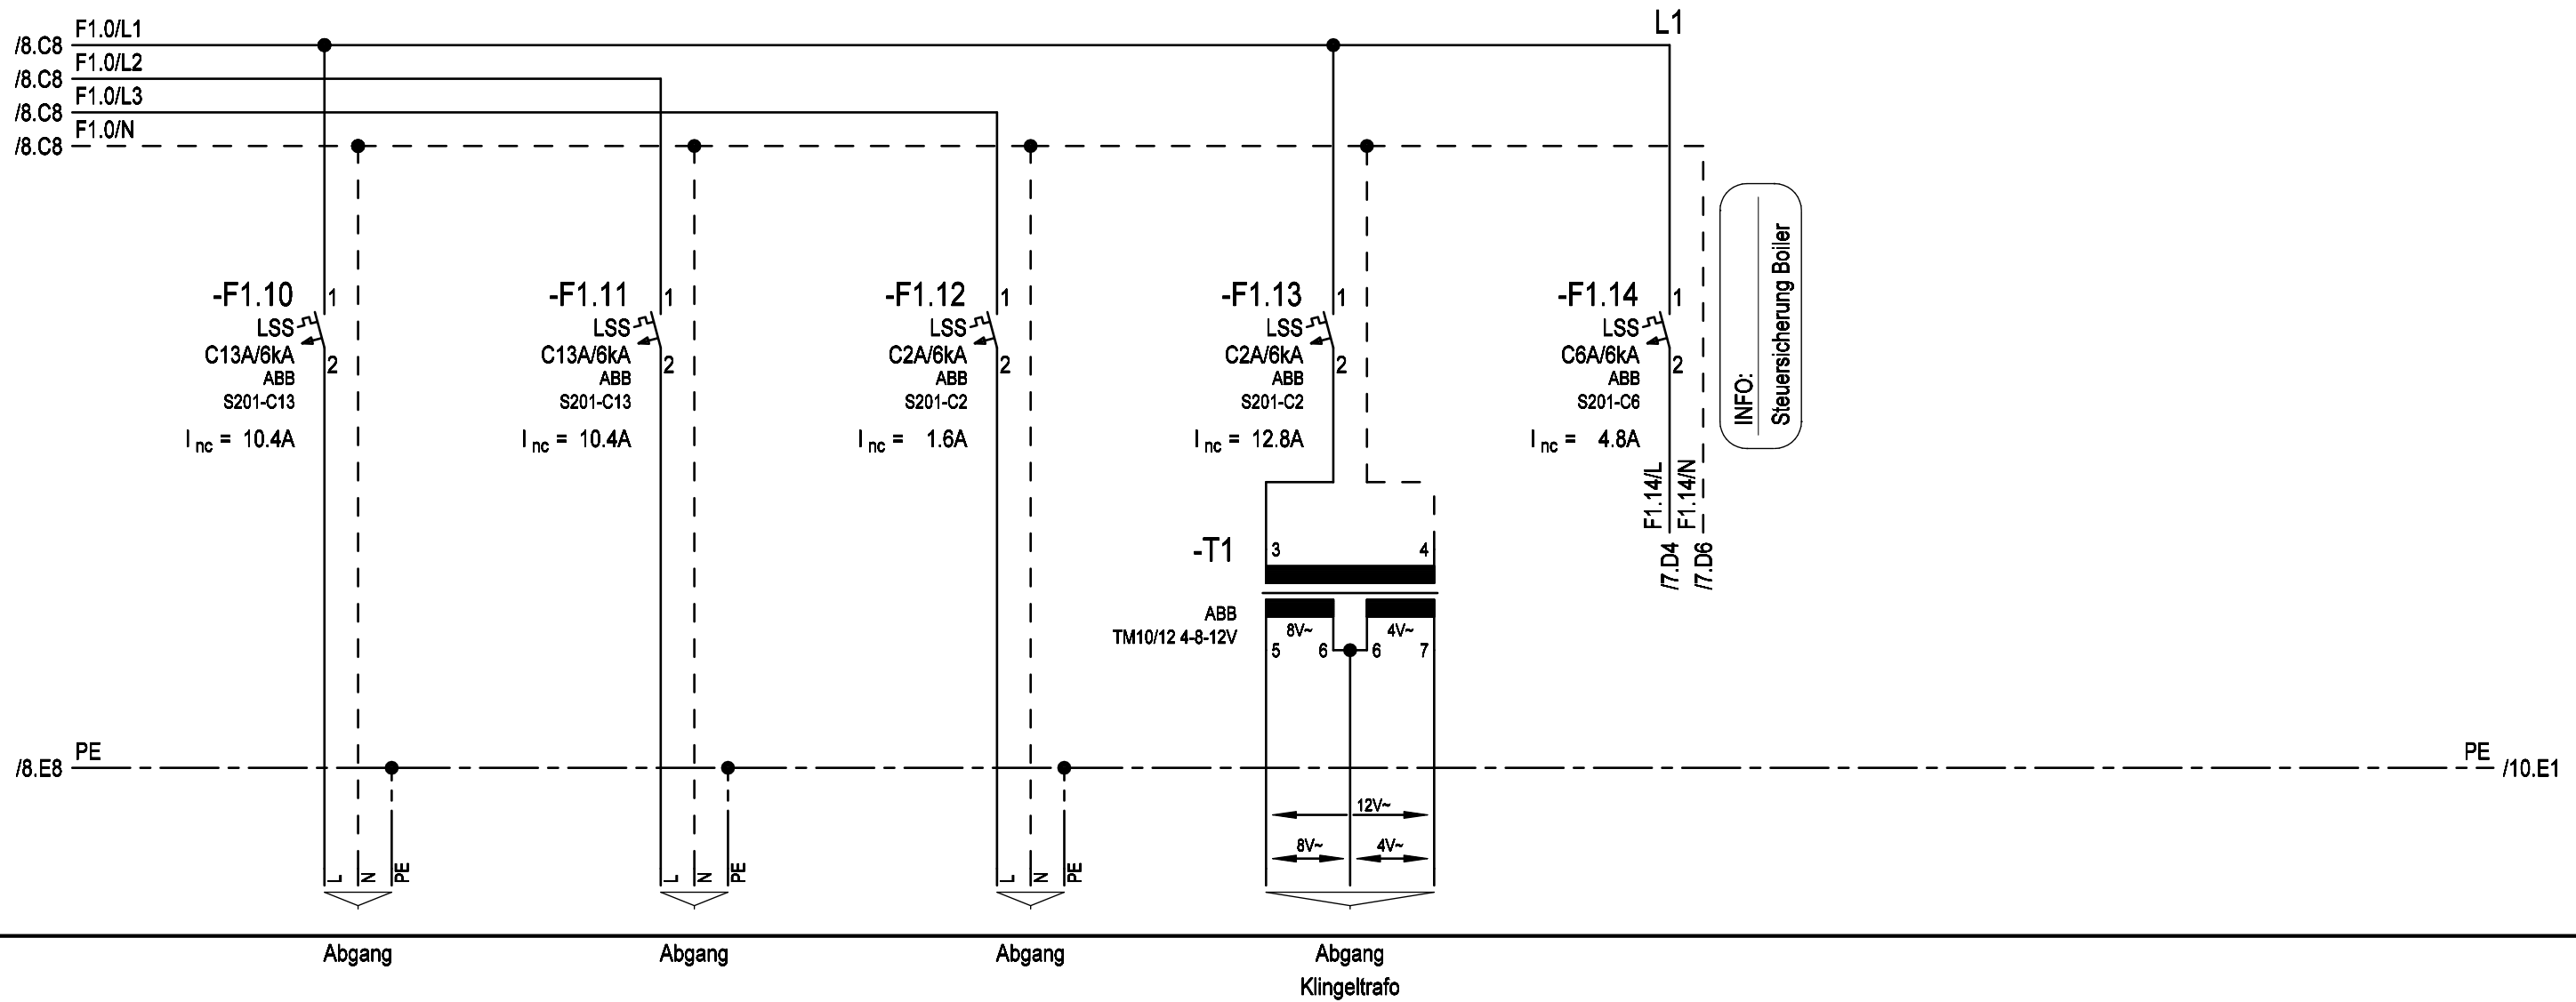

Kabel		Bezeichnung	
(Direktanschluss)		Abgang	
(Direktanschluss)		Abgang	
(Direktanschluss)		Abgang	
(Direktanschluss)		Abgang Klingeltrafo	
Datum 23.03.2021		Ersteller: MEHLER ME	
Bearbeiter APAier		Auftraggeber: sonepar Österreich	
Geprüft MEHLER		Projektbeschreibung: Heimverteiler mit ÜSPA	
R. Änderung		AMZV3-4C V/TN - STF / EWF Buch	
Datum		N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro	
Name		Zeichnungsnummer: 4001253	
Norm		Angebotsnummer: AN20-004269B	
		Stromlaufplan	
		01Verteilerplan (Blatt 9/11)	




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.03.2021 7:36

Ursprung

/9.A8 P1/L1
/9.A8 P1/L2
/9.A8 P1/L3
/9.A8 P1/N

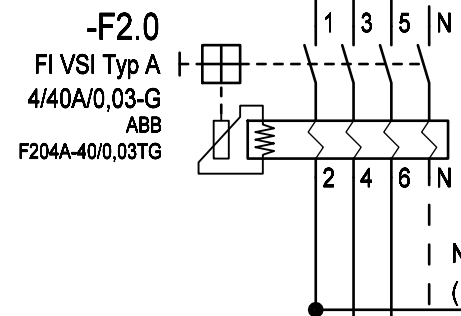

F2.0/L1 /11.C1
F2.0/L2 /11.C1
F2.0/L3 /11.C1
F2.0/N /11.C1

-F2.1
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

-F2.2
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

-F2.3
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

-F2.4
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

-F2.5
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

-F2.6
LSS
C16A/6kA
ABB
S201-C16
 $I_{nc} = 12.8A$

/9.E8 PE /11.E1

Abgang

Abgang

Abgang

Abgang

Abgang

Abgang

Bezeichnung

Kabel

(Direktanschluss)		(Direktanschluss)		(Direktanschluss)		(Direktanschluss)		(Direktanschluss)	
Datum 23.03.2021		Ersteller: MEHLER		Auftraggeber: sonepar Österreich		Projektbeschreibung: Heimverteiler mit ÜSPA		N:/CAD4/ELCAD7/AKTUELL/Projekte 2020/sonepar60/AMZV3-4C V_TN - STF_EWF Buch.pro	
Bearbeiter APAier		Geprüft MEHLER				Zeichnungsnummer: 4001253		Angebotsnummer: AN20-004269B	
R. Änderung		Datum		Name		Norm		Stromlaufplan	
								01Verteilerplan (Blatt 10/11)	

öve											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--